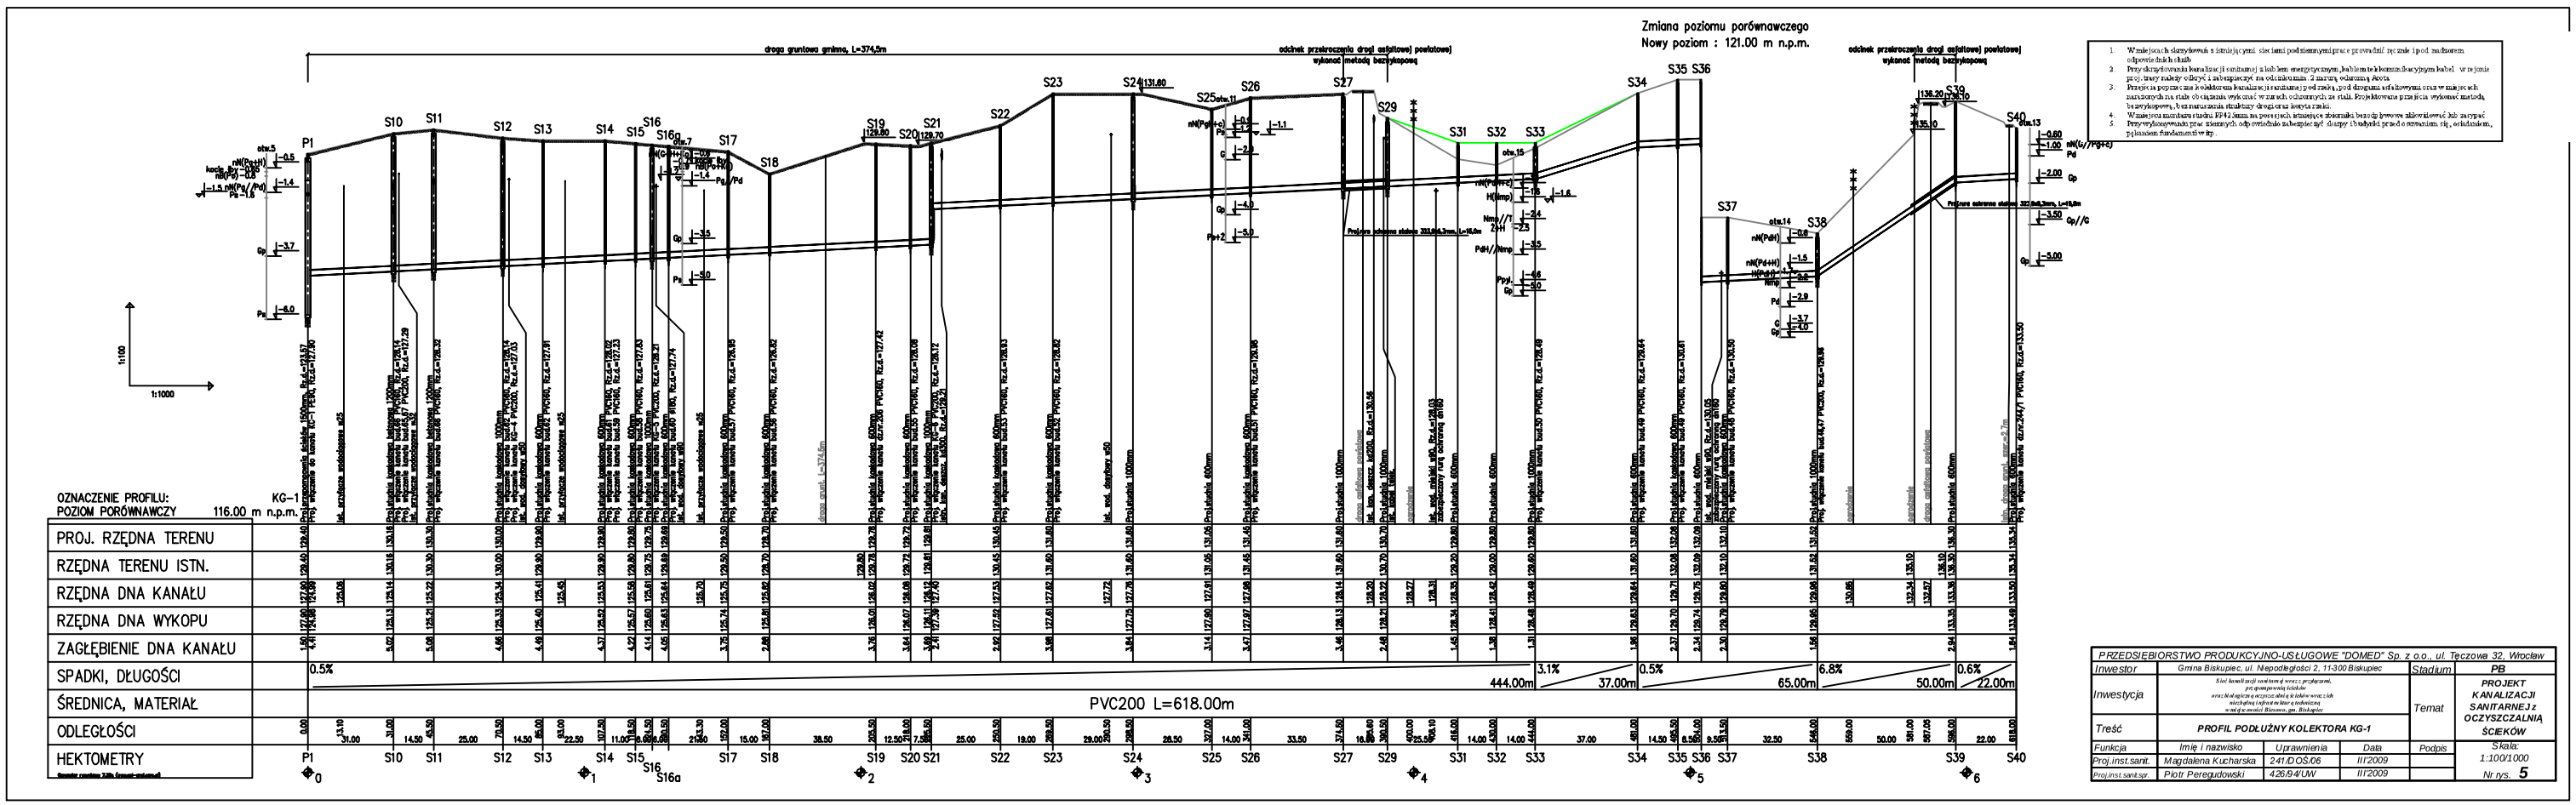

1. Wmiejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami podziemnymi prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb.
2. Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym kabel w rejonie przejścia trasy należy odkryć i zabezpieczyć na odcinkuminimum 2 marszu, osłoniętą rurą.
3. Przejście poprzeczne kolektora kanalizacji sanitarnej pod rzeką, pod drogami asfaltowymi oraz w miejscach nasadzeniach na stałe drzewami wykonać w rurach ochronnych ze stali. Przejścia przewidziane metodą bezwykopową, konstrukcja rurociągu dostosowana do metody przejścia.
4. Wzniesienie maksymalne rurociągu PE 42mm na powyższych istniejących skrzyżowaniach bezodpowiednie zabezpieczenie.
5. Przewidywany maksymalny poziom wody gruntowej 1,5m p.p.t. Przy wykonywaniu prac ziemnych odpowiednio zabezpieczyć ściany (w razie potrzeby) przed osuwaniem się, odwodnieniem, pylonem fundamentowym.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMED" Sp. z o.o., ul. Teczowa 32, Wrocław					
Inwestor	Gmina Biskupiec, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			Stadium	PB
Inwestycja	Skal kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z kablem energetycznym, kablem telekomunikacyjnym kablowej linią napowietrzną w miejscowości Rozowo, gm. Biskupiec			Temat	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW
Treść	PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA KG-1				
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis	Skala:
Proj.inst.sanit.	Magdalena Kucharska	241/DOŚ/06	III/2009		1:100/1000
Proj.inst.sanit.spr.	Piotr Pereguidowski	426/94/UW	III/2009		Nr rys. 5