
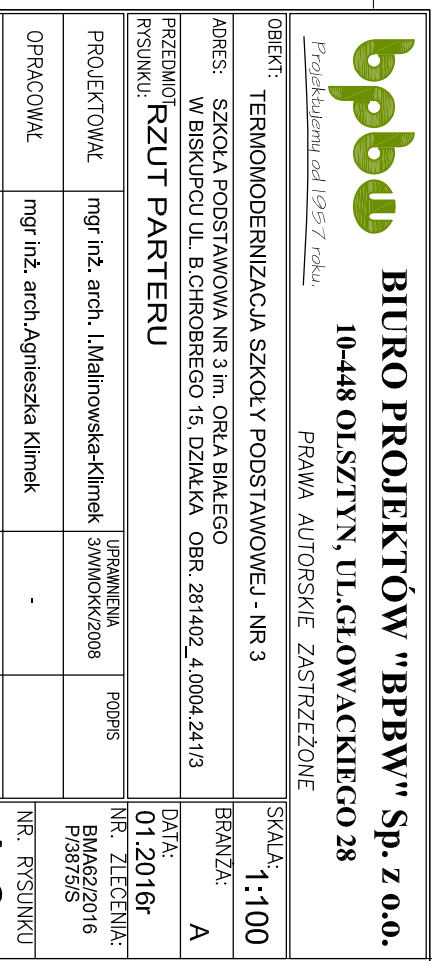


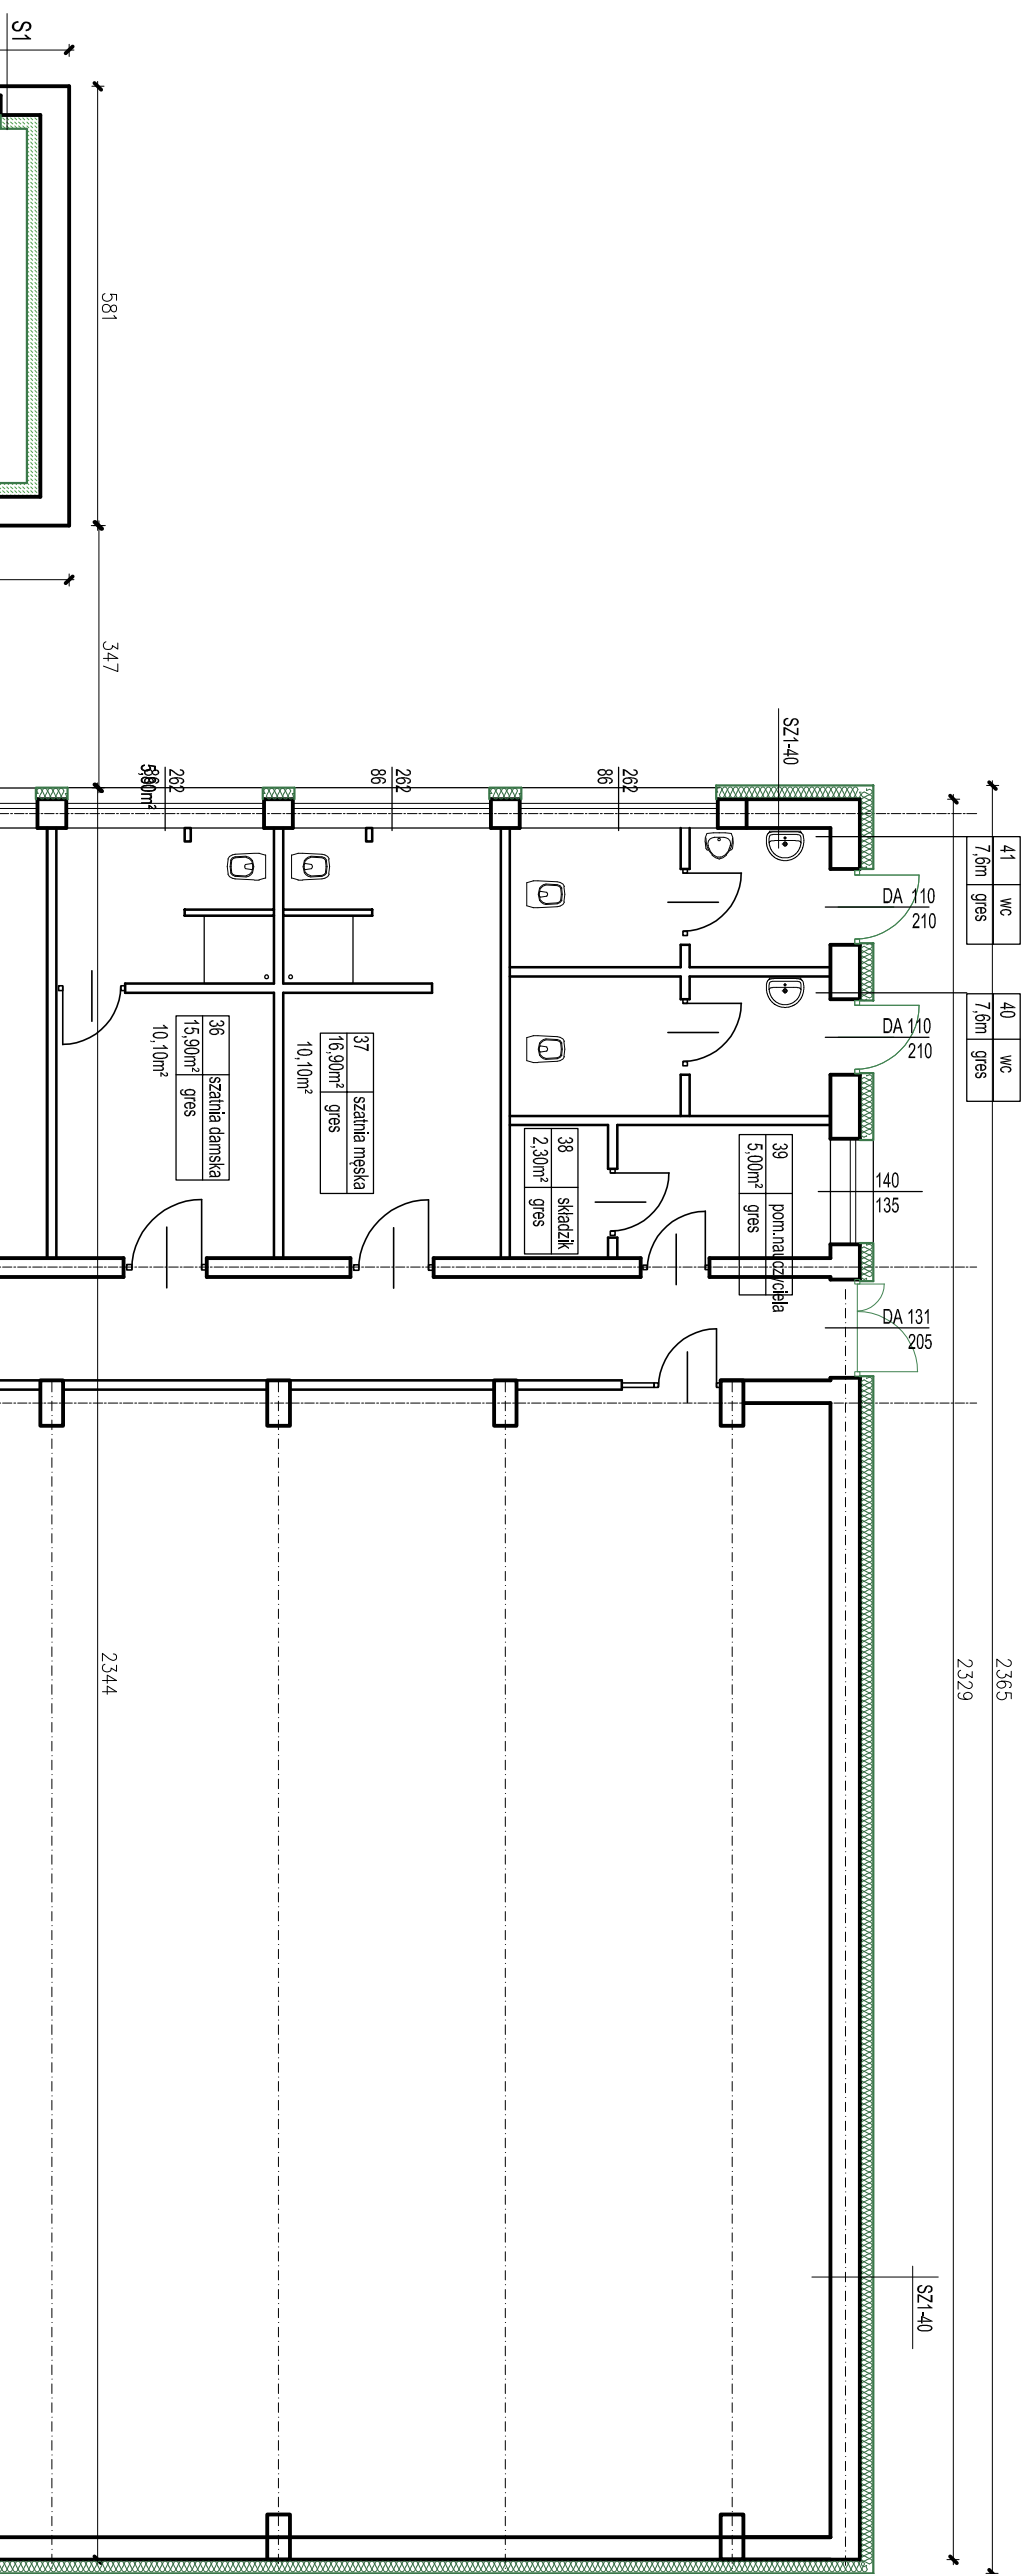

1. WYMIARY WG DOSTARCZONEJ PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI I POMIARÓW WŁASNYCH

2. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z

3. ŚCIANA BUD. SZKOŁY POWYŻEJ POZIOMU TERENU:

cegia perna 5 icm - Istniejąca szalnia

wypława ciekawość systemowa
zaprawa klejąca zbrojona siatką
stropian - gr. 11cm

5. ŚCIANA POWYŻEJ POZIOMU TERENU-SALA GIMNASTYCZNA

wyprawa elewacyjna systemowa
zaprawa klejąca zbrojona siatką
styropian - gr. 15cm
istniejąca ściana

6. Grzejniki żelwne w starym budynku szkoły poddać renowacji i czyszczeniu

7 Oceny czynniki w normacjach w różnych warunkach czynniki

drewna mocowane bezpośrednio do ściany. Osłony we wnękach okiennych i drzwiowych, poszczególnie z masy i metalowej w ramach z izolacją, z poszczególnie z masy i metalowej w ramach z izolacją,

zabezpieczone parapeitem z postformingu w kolorze osłony w odległości

grub.6,0cm, na podsypce cementowo-plaskowej grubości 3,0cm i warstwie

[illegible]

BIURO INŻYNIERÓW DROGOWYCH sp. z o.o.

PRÁVA AUTORSKÉ ZASTŘEŽENÍ

1:100

ISKUPCU UL. B.CHROBREGO 15, DZIAŁKA OBR. 281402_4.0004.241/3 A

01.2016r	01.2016r
----------	----------

High level of evidence, recommendation and limitation	Certainty: low	BMA6/2016 P/387/5/5
---	----------------	------------------------

[illegible]

III.11.2. dziedz. Kłyszczol Kłyszczol
4/11/2008/2009