



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26. Tel./fax 089 715 30 10
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000 195950
NIP 739-010-23-37

Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

Bank BGŻ S.A. W Biskupcu 10203000451110000002259540

27

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
WPLYNEŁO	
Dnia	2014 -07- 17
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz.	Podpis

Biskupiec 16-07-2014

Urząd Miejski
11-300 Biskupiec
ul. Niepodległości 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-07-2014. znak ZBI.A.271.8.2014 dotyczące wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej miejscowości Botowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu przekazuje treść warunków technicznych:

1. Zaprojektować sieć wodociągową o średnicy minimalnej 110mm, projektowany odcinek sieć włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø160 PCV położonej w miejscowości Zabrodzie.
2. Projektowany wodociąg powinien posiadać hydranty p-poż. Rodzaj hydrantu powinien być dostosowany do miejsca posadowienia hydrantu.
3. Każdy hydrant wyposażyć w zasuwę odcinającą Ø 80mm. Odległość pomiędzy hydrantem a zasuwą powinna wynosić 1metr.
4. Sieć wodociągową zaprojektować w układzie rozgałęźnym w poboczu drogi gruntowej. Dla każdej odnogi wodociągu zaprojektować zasuwy odcinające.
5. Dla zasuw odcinających montowanych w gruntach rolnych (ornych) zaprojektować w studnie betonowe Ø 1200 posadowione minimum 0,8 m nad terenem.
6. Na zasuwach montować klucze teleskopowe i skrzynki żeliwne Ø pokrywy 157mm.
7. Zaprojektować przyłącza wodociągowe o średnicy minimalnej PE 32mm. Przyłącza wodociągowe włączać do projektowanej sieci przy użyciu nawierarki typu NWZ dla rur PCV/PE zakończonej zasuwą. Nie wyrażamy zgody na montaż nawierarki z frezem nawierającym.
8. Przed i za wodomierzem montować zawory odcinające grzybkowe. Wodomierze montować na konsoli wodomierzowej. Dla budynków wielorodzinnych, dla każdej rodziny zaprojektować oddzielne przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem.
9. Jeżeli następuje podziemny rozdział przyłącza wodociągowego dla dwóch lub więcej odbiorców, należy zaprojektować zasuwy odcinające DN 32mm dla każdego odbiorcy.
10. Wodomierze montować w piwnicy-parterze budynku lub w studni wodomierzowej. Przyłącze wodociągowe pod fundamentem budynku do poziomu „Zero” ułożyć w rurze osłonowej.
11. W przypadku połączenia istniejącego przyłącza wodociągowego z projektowanym przyłączem, w miejscu włączenia zaprojektować studnię wodomierzową.
12. Projektowane przyłącza wodociągowe nie mogą być połączone z czynnymi istniejącymi ujęciami wody (studnia kopana- wiercona).
13. Gotowy projekt sieci wodociągowej przedłożyć do uzgodnienia w biurze naszej spółki, jeden egzemplarz projektu zostaje w naszym przedsiębiorstwie.
14. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót.
15. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
16. Warunki techniczne tracą ważność po upływie trzech lat.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764 010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014...

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 26
tel./fax 897153010, tel. 897151987

MISTRZ SIECI
I STACJI WODOCIĄGOWYCH
Wiesław Dziuba

Nasz znak :
ZBI.7225.2.56.2014

Chodzież, dnia 30.12.2014.....

Data :
Biskupiec, dnia 2014-10-01

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust.3, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe „PROXIMA”, 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 z dnia 30 września 2014r (data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego), dotyczącego lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych stanowiących działki Nr 46, 47 i 5/3, obr.3 Botowo, Gm. Biskupiec obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieć wodociągowa Botowo - Zabrodzie, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

z e z w a l a m

na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych stanowiących działki Nr 46, 47 i 5/3, obr.3 Botowo, Gm. Biskupiec, obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieć wodociągowa Botowo - Zabrodzie, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Inwestor i odpowiednio Wykonawca jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Uwaga: Warunkiem uzyskania zezwolenia o którym mowa w pkt 3 i prowadzenia robót jest ich właściwe zabezpieczenie a w przypadku kiedy roboty wpływały będą na ruch drogowy co spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu – zajmujący pas drogowy winien opracować projekt organizacji ruchu na czas robót, zaopiniować go w tut. Urzędzie i zatwierdzić w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie

Uzasadnienie

Na podstawie art.107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony, odstępuje się od uzasadnienia.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:


1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe „PROXIMA”, 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3


Sporządził:
mgr Marek Kowalski
tel. 89 715-01-36



z up. BURMISTRZA

mgr Kamila Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

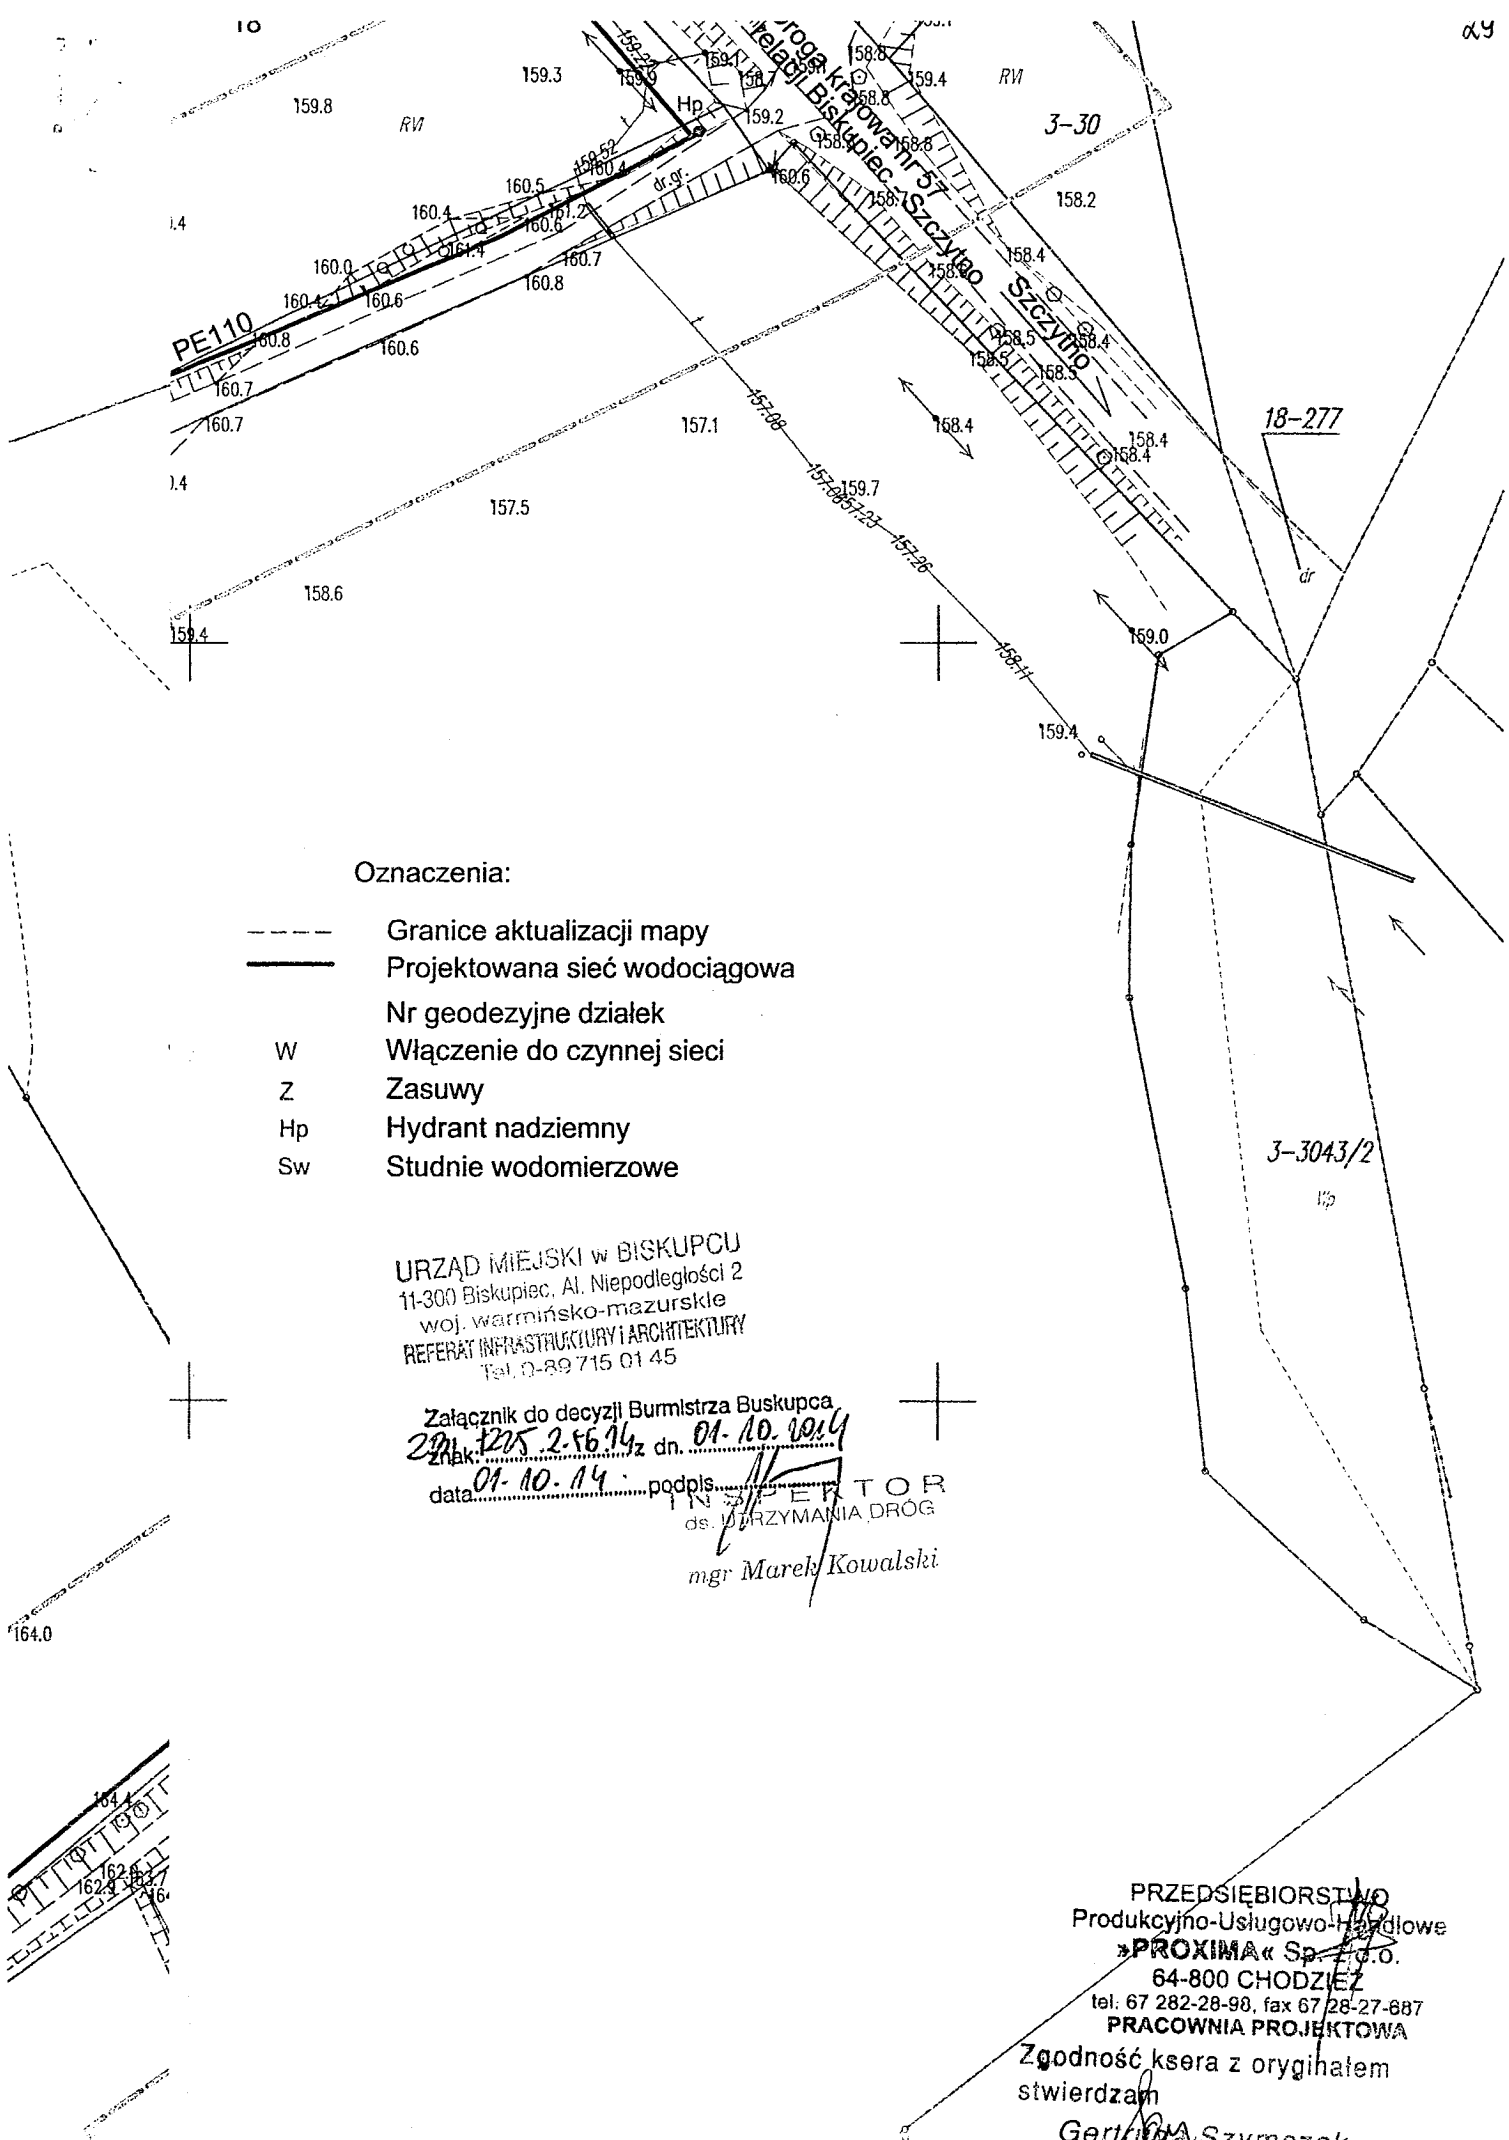

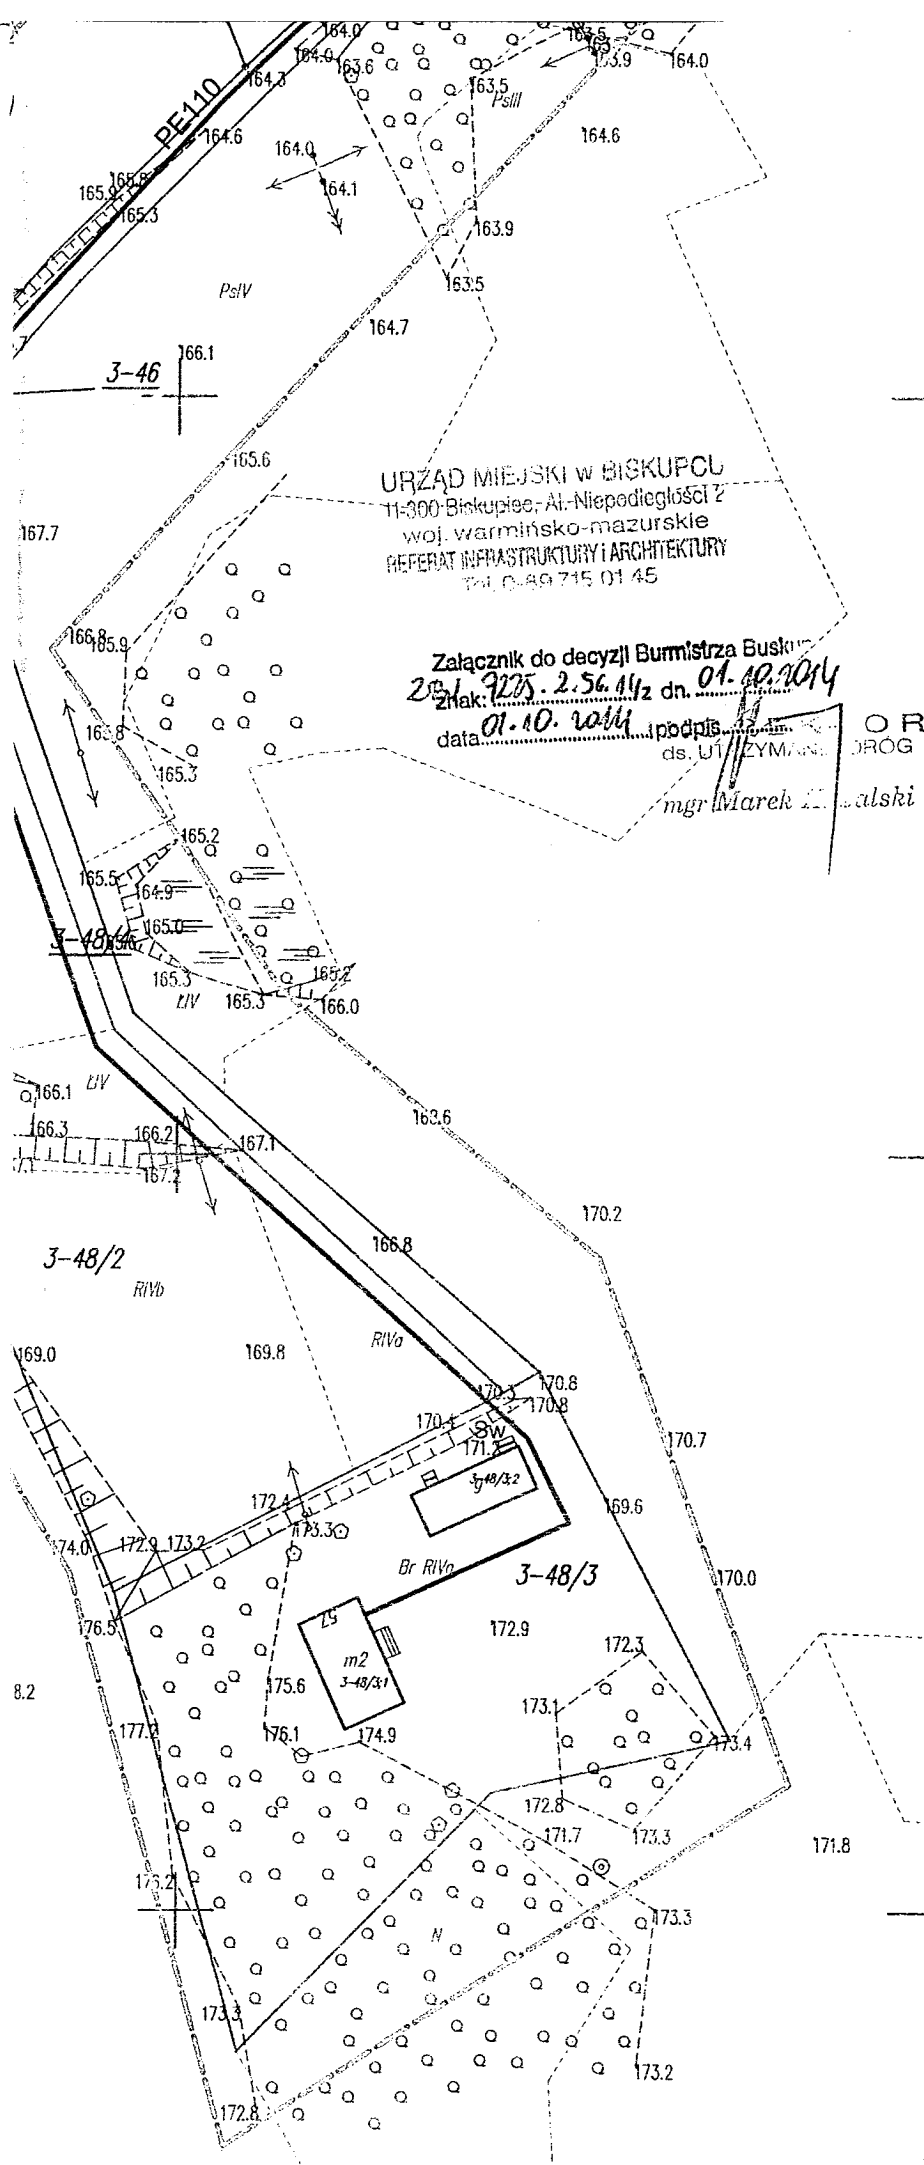

165.5

enia:

ce aktualizacji mapy
ktowana sieć wodociągowa
odezyjne działek
enie do czynnej sieci
ry
nt nadziemny
ie wodomierzowe

P2V

P2IV

3-52/5

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ
tel. 67 282-28-98, fax 67 28 27-687
PRACOWNIA PROJEKTOWA

P2III
Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak


Chodzież, dnia 30.12.2014



> www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 523 28 87
fax +48 89 521 05 01
e-mail: gn@powiat-olsztynski.pl
NIP 739-29-68-325



Olsztyn, dnia 3 października 2014 r.

Pan
Zenon Przewoźny
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież- Chodzież
działający w imieniu
Gminy Biskupiec

GGN-IV.6853.30.2014

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 września 2014 r. – L.dz.PP/296/2014 dotyczącego uzgodnienia przebiegu projektowanych przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Botowo, gmina Biskupiec numerami 57/2 i 56/3, stanowiących własność Skarbu Państwa, wyrażam zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Jednocześnie informuję, że inwestor odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas budowy i zobowiązany jest po zakończeniu inwestycji do doprowadzenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Sprawę prowadzi:
Teresa Dębowska
tel: 89 523 28 87


z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Katarzyna Gzybowska
Katarzyna Gzybowska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak
Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014...

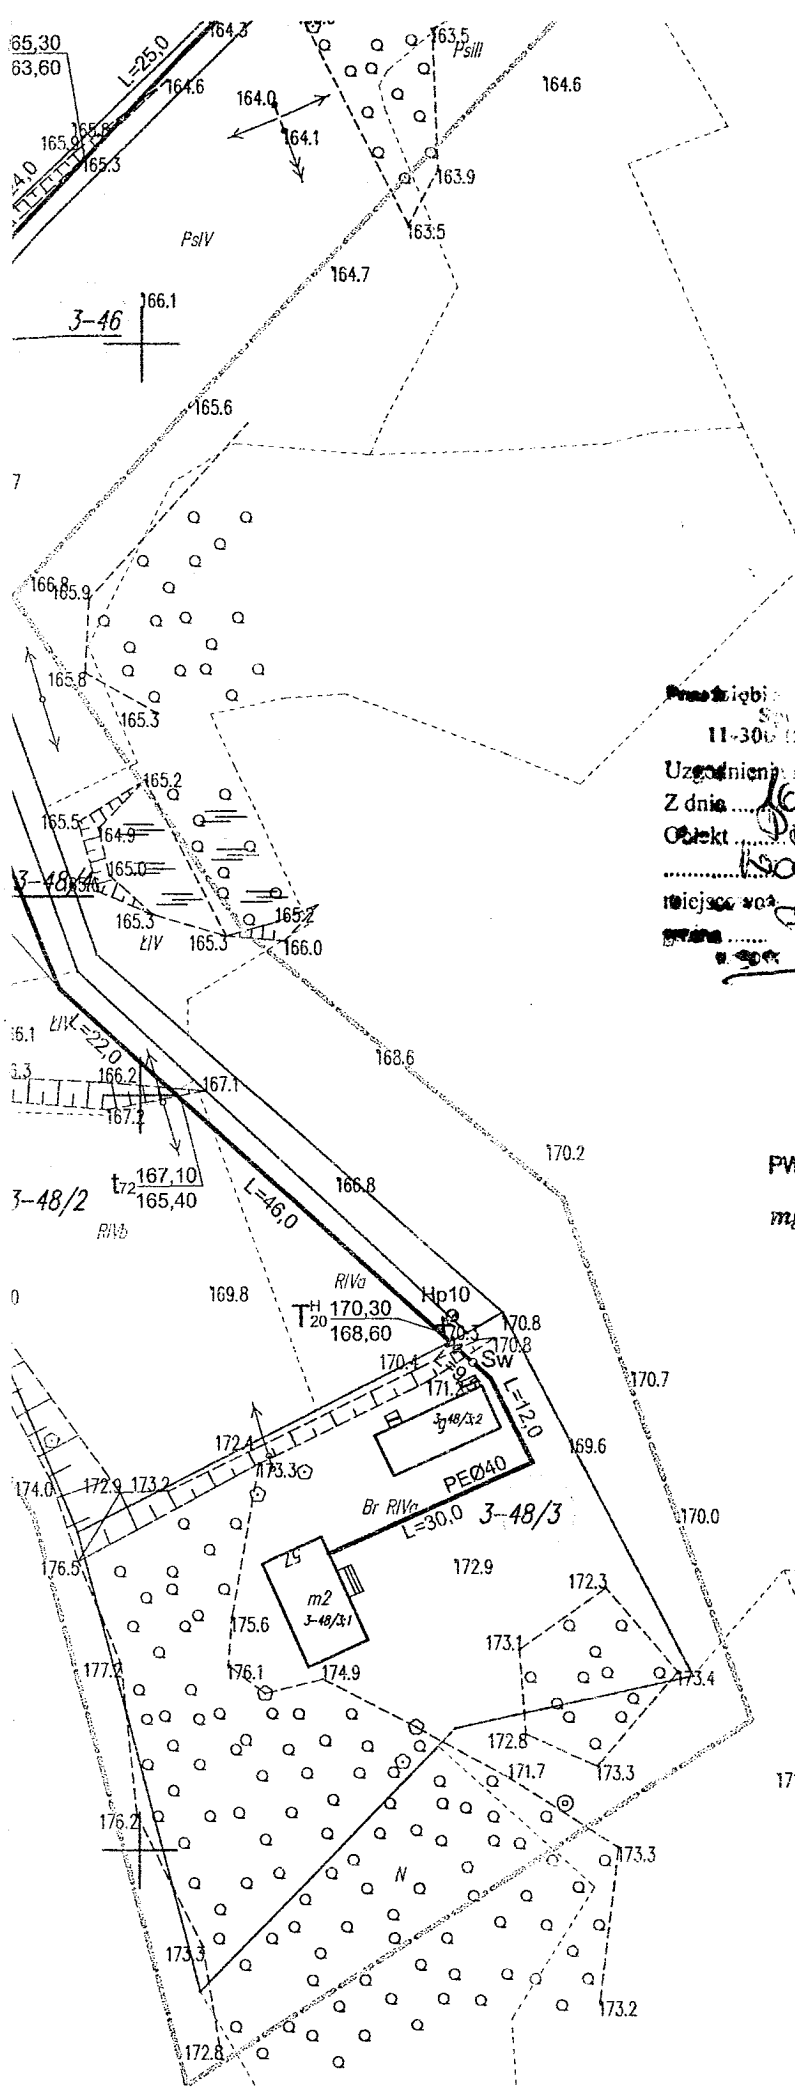

Projektant: **PROXIMA Sp. z o.o.**
 11-300 Chodzież, ul. Turobrego 26
 Uzasadnienie:
 Z dnia **16.10.2014**
 Ojekt: **Projekt sieci wodociągowej ze studzieńcem**
 miejscowość: **Chodzież**
 Inwestor: **Urząd Gminy**

DYREKTOR
 PWIK Sp. z o.o. w Chodzieży
 mgr inż. Marek Świątek

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 »PROXIMA« Sp. z o.o.
 64-800 CHODZIEŻ
 tel. 67 282-28-98, fax 67 28-27-66
 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia **30.12.2014**

Oznaczenia:

- Granice aktualizacji mapy
 — Projektowana sieć wodociągowa
 Nr geodezyjne działek
 W Włączenie do czynnej sieci
 Hp Hydrant nadziemny
 Sw Studnie wodomierzowe
 ○ Miejsce wykonania otworu geologicznego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 Spółka z o.o. w Biskupcu
 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 26

Uzgodnienia nr.

Z dnia 16.10.2014

Objekt Projekt Sieci

Wodociągowej

mięscowosci Botowo

Biskupiec

bez uwag

DYREKTOR
 PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu
 mgr inż. Marek Świątek

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA		
Tytuł: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec		
Budowa sieci wodociągowej dla m. Botowo gm. Biskupiec		Skala 1:1000
imię i nazwisko	Podpis	Data
mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		15.10.2014
		Nr arch.
Weronika Wiśniewska		11/14
mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 2

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 »PROXIMA« Sp. z o.o.
 64-800 CHODZIEŻ
 tel. 67 282-28-98, fax 67 28-27-687
 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014.

Oznaczenia:

- Granice aktualizacji mapy
 --- Projektowana sieć wodociągowa
 Nr geodezyjne działek
 W Włączenie do czynnej sieci
 Hp Hydrant nadziemny
 Sw Studnie wodomierzowe
 G O Miejsce wykonania otworu geologicznego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 Spółka z o.o. w Biskupcu
 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 25

Uzasadnienie nr.....

Z dnia 16.10.2014

Objekt Projekt sieci wodociągowej

Zobowiązuje - Botowo

Miejscowość Biskupiec

Las uwaga 3-3043/2

DYREKTOR
 PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu
 mgr inż. Marek Świątek

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.
 w Chodzieży

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

Budowa sieci wodociągowej
 dla m. Botowo gm. Biskupiec

Skala
 1:1000

imię i nazwisko

Podpis

Data

mgr inż. Tomasz Przewoźny
 upr. nr WKP/0149/PWOS/04

15.10.2014

Nr arch.

Weronika Wiśniewska
 mgr inż. Zenon Lepionka
 upr. nr WKP/0144/PWOS/04

11/14

Projekt zagospodarowania terenu

Nr rys.

3

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 »PROXIMA« Sp. z o.o.
 64-800 CHODZIEŻ
 tel. 67 282-28-98, fax 67 28-27-887
 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014

Uzasadnienie nr. 23. 10.2014
Z dnia 23.10.2014
Ocekt Projekt zez
Włodzisław
niejszawość do
Sędziów
dyktand


zastosować studnie wodomienne
mrozoodporne.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-91, tel. 28-27-667, tel. kom. 0/502 666 185
14-010-42-84

Wiesław Odzioba

Gertruda Szymczak.

Chodzież, dnia 30.12.2014

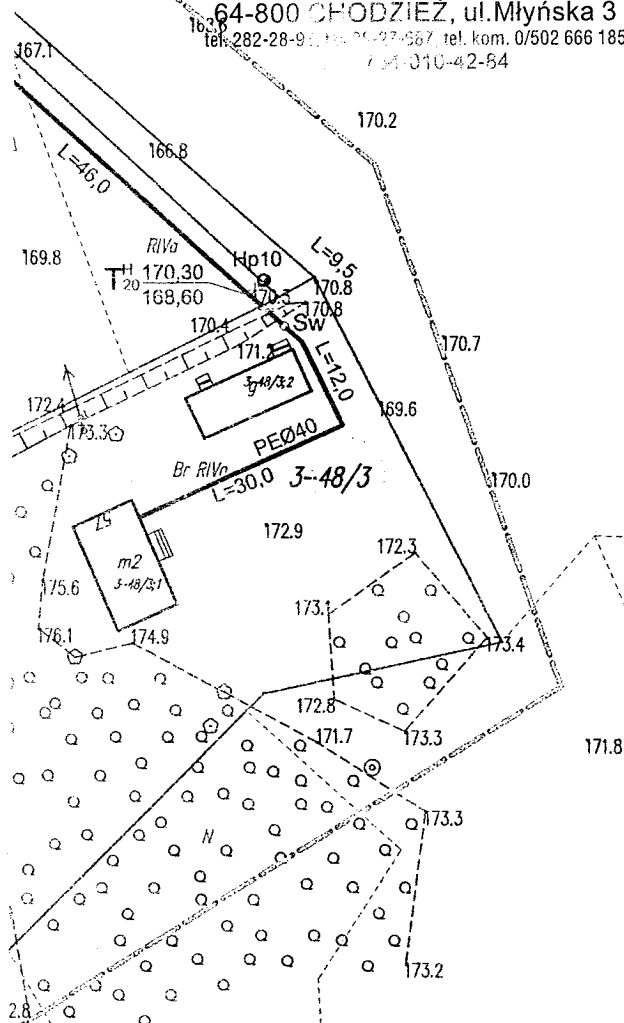

ZBI.7331.74.14

**Decyzja Nr 11/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 października 2014 r. Pana Zenona Przewoźnego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” sp. z o.o. występującego w imieniu Gminy Biskupiec

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej na trasie Zabrodzie Dworzec – Botowo Kolonia, gmina Biskupiec na działkach nr 5/12, 5/13, 5/9, 5/7, 46, 47, 48/2, 48/3, 53/3, 57/2, 52/7, 56/3, 58/1, 5/3, 5/4, 18, 29, 25/2, 25/1, 24, 23/4, 16, 15, 14/3 i 14/6 położonych w obrębie **BOTOWO**, gmina Biskupiec oraz na działce nr 62/8 położonej w obrębie **ZABRODZIE DWORZEC**, gmina Biskupiec

dla której inwestorem jest Gmina Biskupiec

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej na trasie Zabrodzie Dworzec – Botowo Kolonia, gmina Biskupiec na działkach nr 5/12, 5/13, 5/9, 5/7, 46, 47, 48/2, 48/3, 53/3, 57/2, 52/7, 56/3, 58/1, 5/3, 5/4, 18, 29, 25/2, 25/1, 24, 23/4, 16, 15, 14/3 i 14/6 położonych w obrębie **BOTOWO**, gmina Biskupiec oraz na działce nr 62/8 położonej w obrębie **ZABRODZIE DWORZEC**, gmina Biskupiec.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych

- 1) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) Dokumentację techniczną opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z oznaczeniem granic nieruchomości;
 - b) Przebieg projektowanej sieci wymaga uzyskania zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać;
 - c) Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy projektowanej sieci w celu ominięcia utrudnień terenowych lub zachowania istniejącego drzewostanu.
 - d) Projektować zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
- 2) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Nie ustala się.
- 3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
Przedmiotowa inwestycja planowana jest częściowo w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Kobułckie Wzgórza”. Inwestycję należy projektować w tej części przestrzegając zasad gospodarowania na tym terenie zgodnie z przepisami właściwymi.
- 4) Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
Obsługa komunikacyjna terenu: istniejącymi drogami publicznymi.
- 5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) Zaopatrzenie w wodę – budowa sieci wodociągowej;

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do decyzji, którą otrzymuje inwestor oraz w aktach sprawy znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

Pozostałe warunki

- 1) Projektowanie zlecić uprawnionej jednostce.
- 2) Projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentację techniczną należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie
- 4) Dokumentację techniczną złożyć we właściwym organie, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014

Uzasadnienie decyzji

Teren przedmiotowej inwestycji:

- nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych pozwalają na ustalenie, że realizacja planowanej inwestycji w sposób określony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb interesu publicznego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Od niniejszej decyzji służy stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



BURMISTRZ

mgr Elżbieta Samorajczyk

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROXIMA sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
- 2) wg. rozdzielnika
- 3) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
10-083 Olsztyn, ul. Warszawska 89
- 4) a/a

Do wiadomości:

- 1) Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
- 2) Wojewoda Warmińsko-Mazurski
10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 282-28-99, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 20.12.2014

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GGN-ZUD.6630.1271.2014

ODPIS
PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 1271.2014

Przedmiot uzgodnienia: sieć wodociągowa z przyłączami (16 szt.)

Lokalizacja obiektu: gm. Biskupiec, ZABRODZIE DWORZEC dz.: 62/8;
BOTOWO dz.: 5/12, 5/13, 5/9, 5/7, 46, 47, 48/2, 48/3,
53/3, 57/2, 52/7, 56/3, 58/1, 5/3, 5/4, 18, 29, 25/2, 25/1,
24, 23/4, 16, 15, 14/3, 14/6;

Wnioskodawca: Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"PROXIMA" Spółka z o.o. Pracownia Projektowa
Młyńska 3
64-800 CHODZIEŻ

Inwestor: Gmina Biskupiec
Niepodległości 2
11-300 BISKUPIEC

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: **2014-12-09**

1.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag.*

2.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*

3.nie uzgodnili lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu.*

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
- 2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- 3.Uwagi ORANGE Polska
- 4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddział w Olsztynie

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul.Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

z Reprezentacji Narady Koordynacyjnej

Emilia Rogalska

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Załącznik nr 1

sygn. GGN-ZUD.6630.1271.2014 z dnia 09-12-2014

ODPIS

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Lp.	Nazwa Instytucji / Podmiotu	Stanowisko uczestnika	Imię, Nazwisko Podpis
1	ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	uwagi-załącznik	Jacek Zieliński podpis na oryginale
2	Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	uwagi-załącznik RD Szcztyno	Marek Illuczonek podpis na oryginale
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie	bez uwag	Elżbieta Chrostek podpis na oryginale
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Biskupcu	wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi	Marek Świątek podpis na oryginale
5	Urząd Miejski w Biskupcu	uwagi pkt 2	Marek Kowalski podpis na oryginale
6	Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	uwagi pkt 1	Anna Olkowska podpis na oryginale
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	bez uwag	Elżbieta Wiśniewska podpis na oryginale
8	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	bez uwag	Wojciech Fabisiak podpis na oryginale

Uwagi:

1. Do wniosku o pozwolenie na budowę załączyć decyzję zarządcy drogi w przypadku wykonywania robót w drodze o statusie publicznym.
2. Zgodnie z decyzją ZBI.7225.2.56.2014 z dnia 2014-10-01.

up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska

zawodniczący Zespołu Uzgadniania
dokumentacji Projektowej

PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3

tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185

NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 20.12.2014...

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Pieniężnego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dnia 9.12.2014

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika ORANGE Polska.

J. Zieliński
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Genowefa Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014...

Załącznik do protokołu nr 1271.2014

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ODPIS

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dnia 9.12.2014 roku

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Szczytnie. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
 - Termin wykonania prac,
 - Nazwę firmy prowadzącej prace,
 - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28, pok. 26 (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerturda Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014

Marek Iliuczonek

podpis na oryginale

up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej


23 GRU. 2014

PsV

LIV

mgr inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w szczególności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

3-52/5

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.			
w Chodzieży			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej dla m. Botowo gm. Biskupiec			Skala 1:1000
imię i nazwisko			Podpis
Data			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		27.11.2014
As.projektanta:			Nr arch. PsV
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		11/14
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lępińska upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 2

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
 tel. 282-28-98, fax 28-27-697, tel. kom. 0/502 666 185
 NIP 64-110-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

10-15

Chodzież, dnia 30.12.2014
23 GRU 2014

mgr inż. **TOMASZ PRZEWOZNI**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi h.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
WKP/0149/PWOS/04

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3


tel. 282-29-98, fax 282-27-667, tel. kom. 0/502 666 185

REG. 1404-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 30.12.2014....

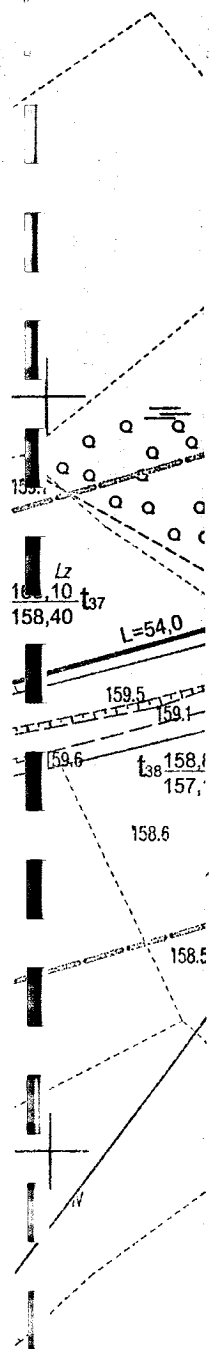

23 GRU. 2014