


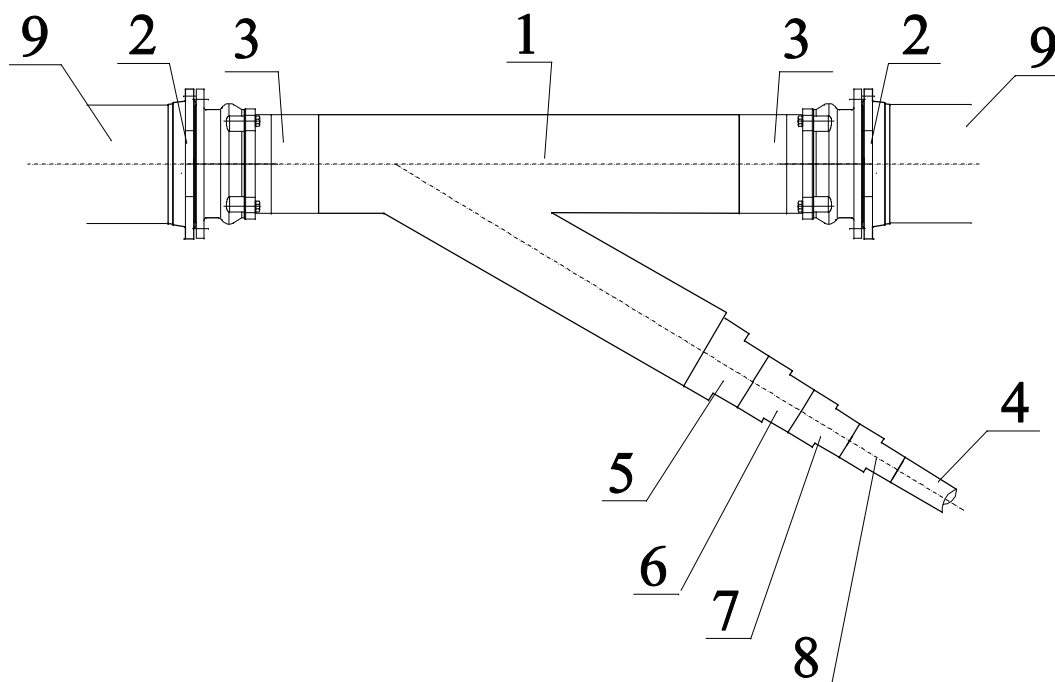

UWAGA. Włączenie proj. PE90 wykonać w trójniku dn400/400 45st. skierowanym w górę o kąt 45st

Legenda:

1. trójnik kątowy 45st. PEHD DN400x400
2. połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych DN400
3. tuleja kołnierzowa PEHD DN400
4. proj. rurociąg tłoczny PEHD 100 SDR17 PN10 DN90
5. redukcja PEHD DN400x280
6. redukcja PEHD DN280x200
7. redukcja PEHD DN200x140
8. redukcja PEHD DN140x90
9. istn. rurociąg k.s. tłoczny żeliwny DN400

INSTECH

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ
PAWEŁ BOBROWSKI
UL. LETNIA 27, 09-472 SŁUPNO, CEKANOWO

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			
Adres obiektu	UL. HARCERSKA, BISKUPIEC, GM. BISKUPIEC			
Rysunek	SCHEMAT WŁĄCZENIA W PUNKCIE Str			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		11
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 11.2013 r.	Strona: 28