


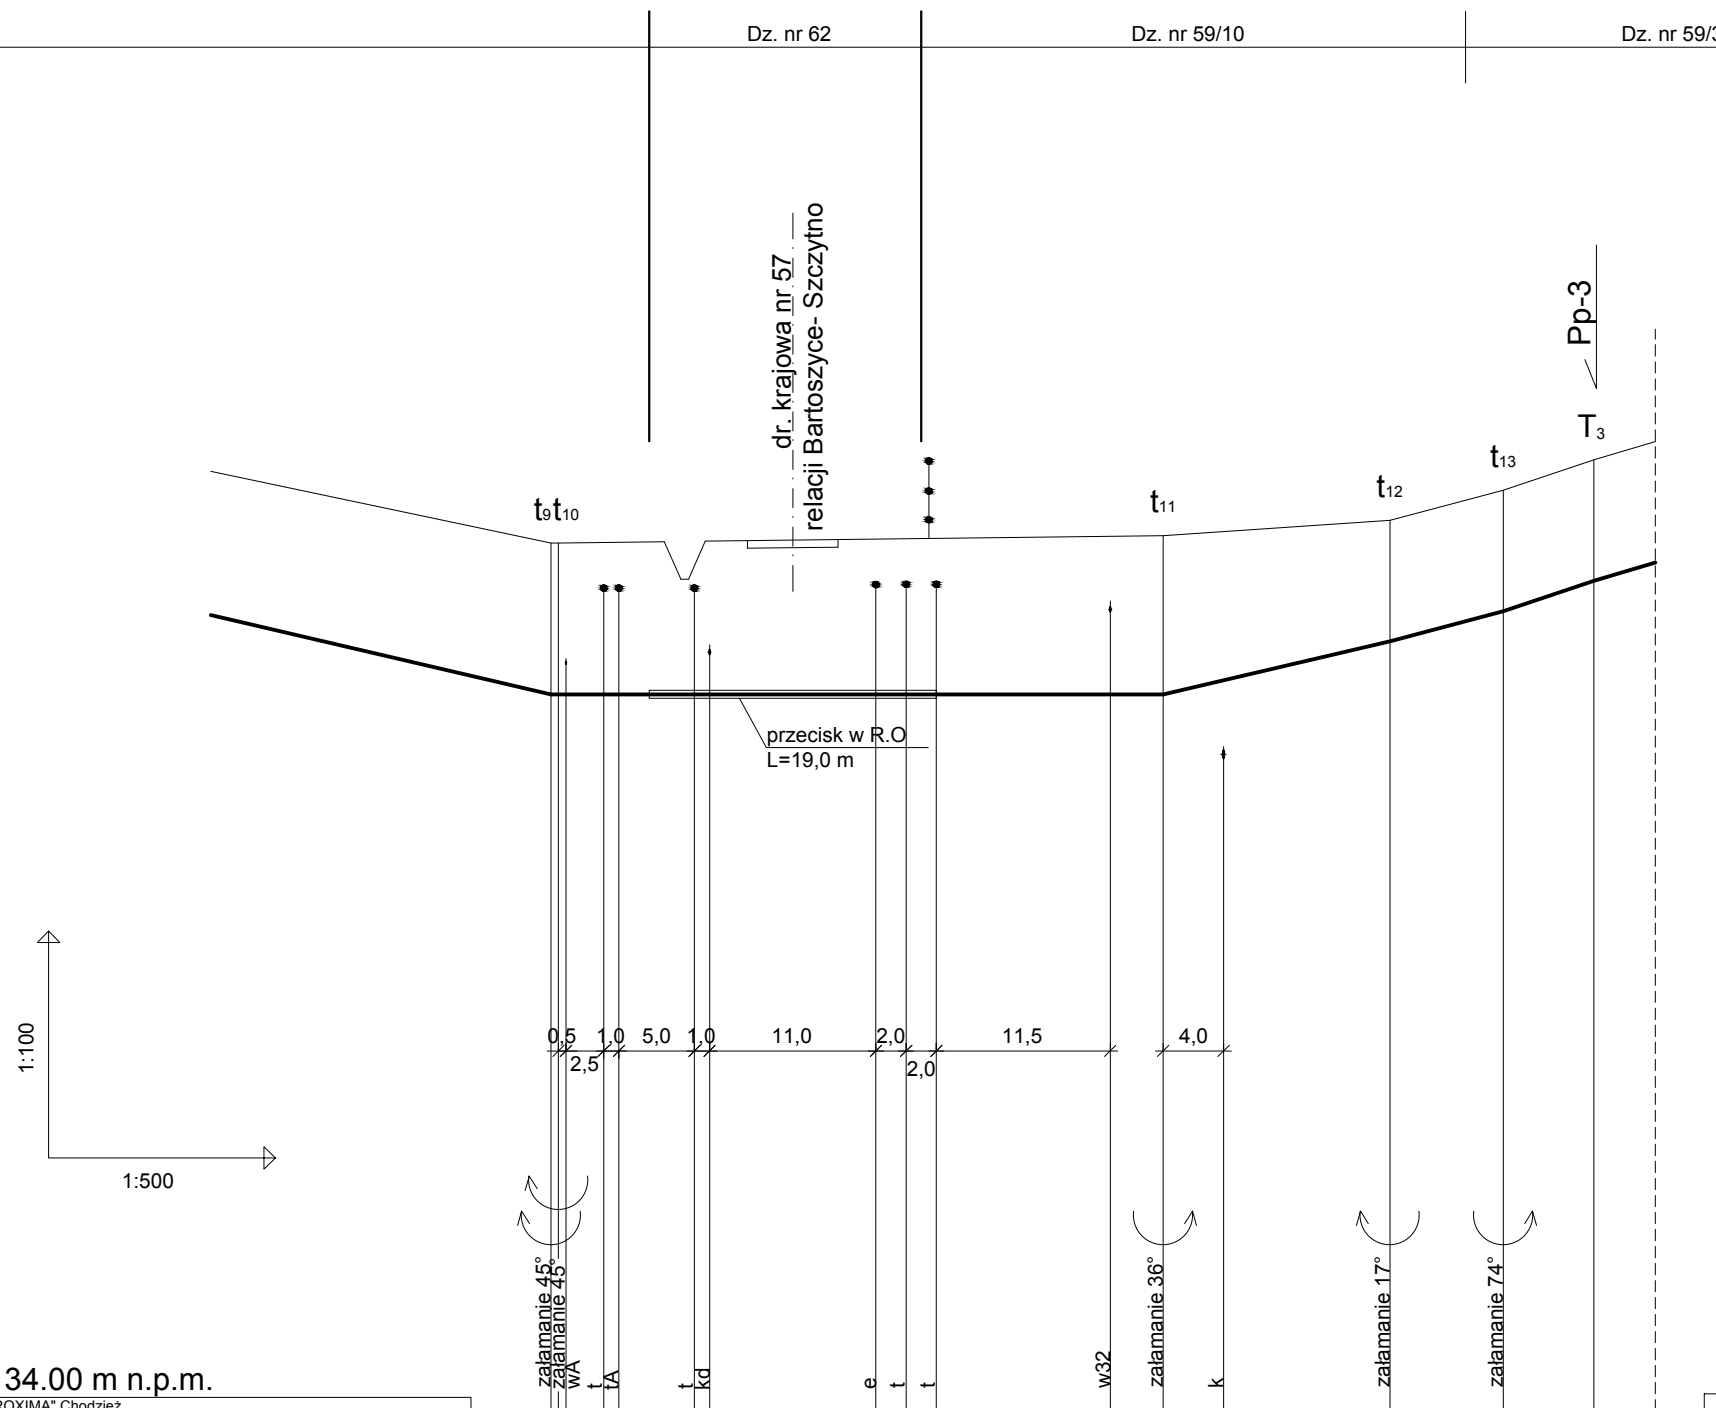

PROFIL PODŁUŻNY
KANALIZACJI SANITARNEJ
TŁOCZNEJ
W M. CZERWONKA
GM. BISKUPIEC
(wycinek odcinka)

OZNACZENIA:

- Pp - PROJ. PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZYDOMOWA
t - ZAŁAMANIE NA SIECI
T - TRÓJNIK

P.P 134.00 m n.p.m.		zala	zala	t	ka	e	t	t	w32	zala	k	zala	zala	zala	zala	
PPUH "PROXIMA" Chodzież		143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	
RZĘDNA TERENU ISTN.		143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	
RZĘDNA OSI KANAŁU		143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	143.50	145.50	
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	1.60	1.60	1.60	1.60	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0‰ 40.0 m									47‰ 15.0 m	53‰ 7.50 m	67‰ 6.0 m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE-RC Ø90														
ODLEGŁOŚCI		354.50	355.00	40.0							395.00	15.0	410.00	7.50	417.50	6.0
HEKTOMETRY		4														