



UL. PULANSKIEGO
PO ISTNIEJĄCYM TERENIE
BEZ NIWELACJI TERENU

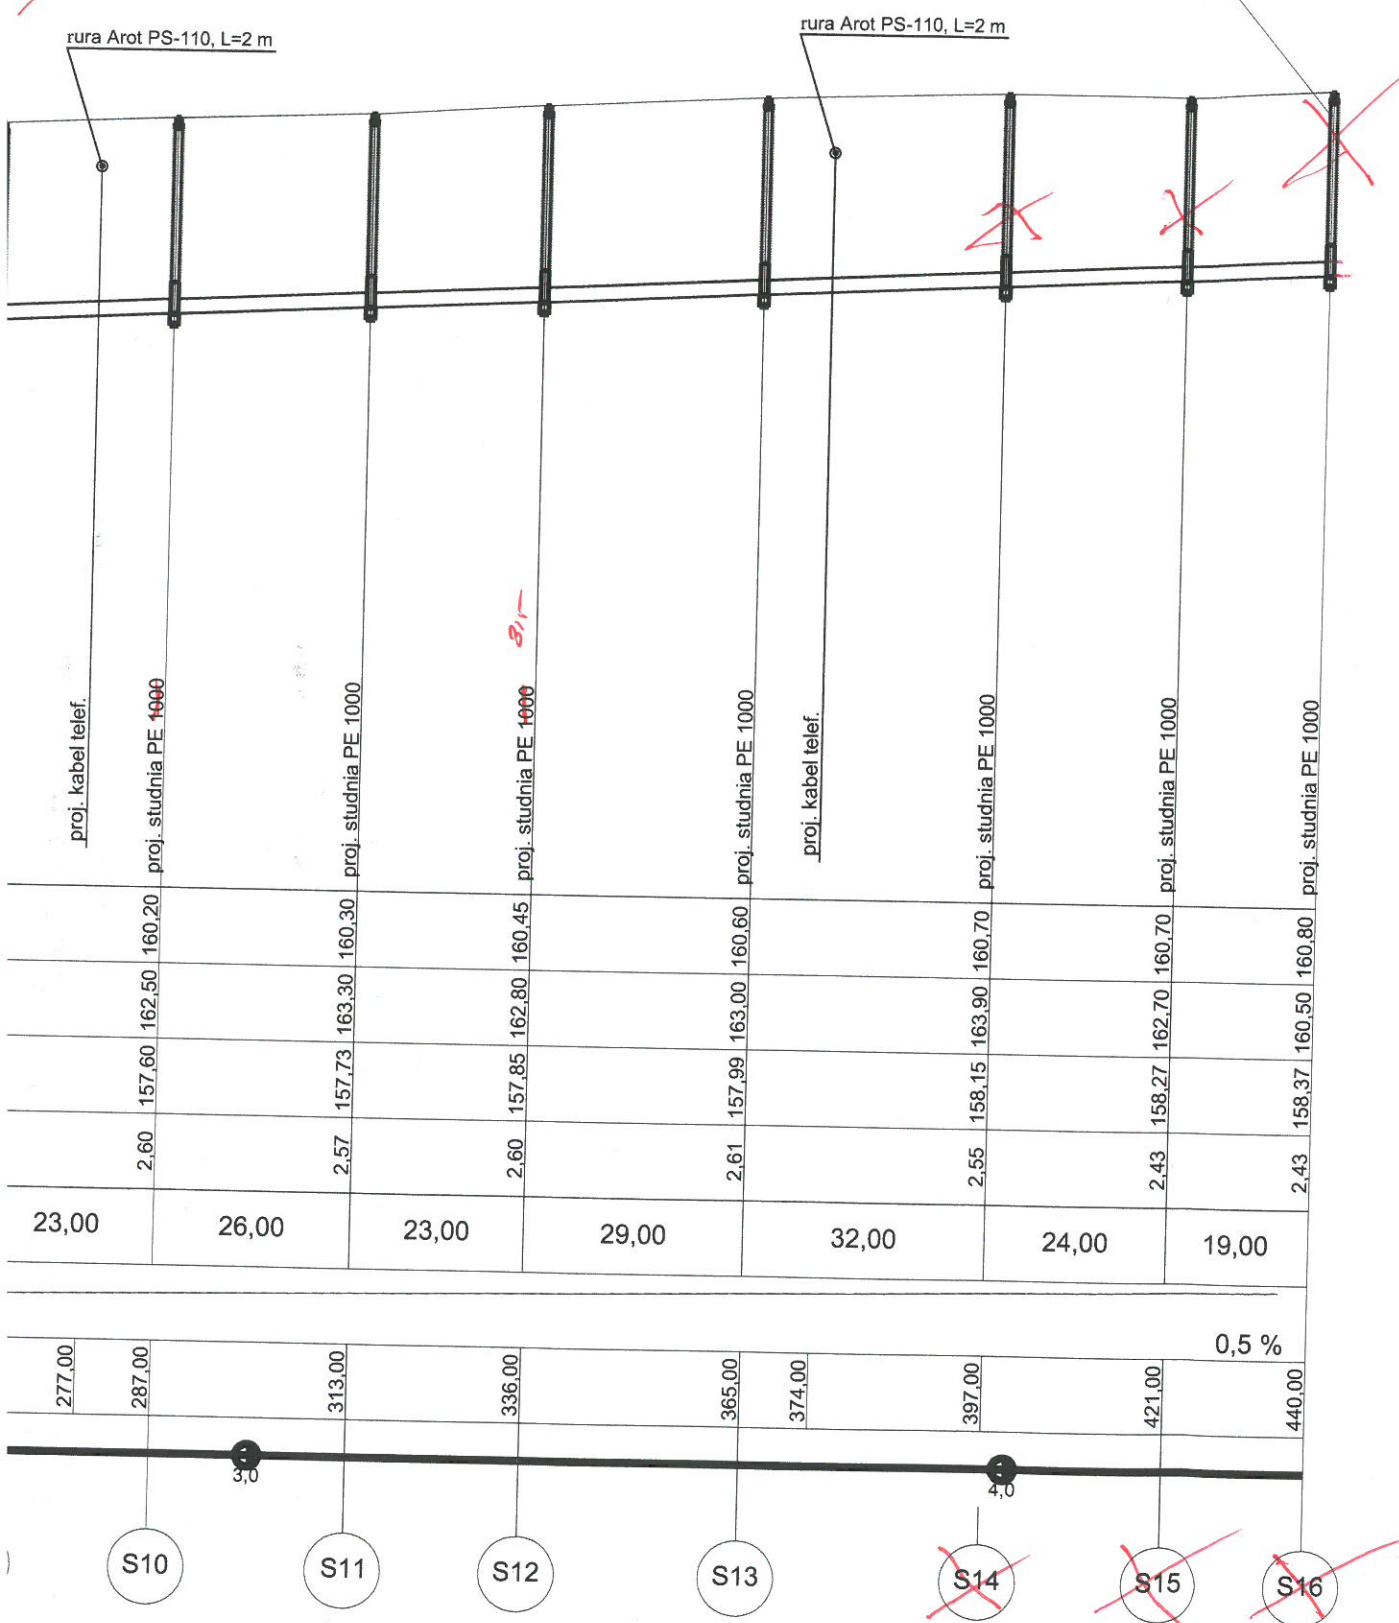

RUROCIĄ
ZAJĘĆ PŁO

UL. LINDERA



Poziom porównawczy 148,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	studnia istniejąca betonowa DN1200 proj. studnia PE 1000 proj. kan. deszcz. ø200 proj. gaz. ø63 proj. kabel telef. ø0 Ro=155,17	155.87	155.87	155.87	155.87	155.87	155.87
Rzędna terenu istniejącego		155.87	155.87	155.87	155.87	155.87	155.87
Rzędna dna kanału		154.06	154.08	154.19	154.36	154.52	154.80
Zagłębienie dna kanału [m]		1.81	1.79	1.41	0.84	1.28	1.28
Odległości [m]		3.00	22.00	35.00	31.00		
Średnice, materiał		PVC-U_SDR34_I 200x5,9					
Długość trasy [m]		739.00	764.00	799.00	830.00		