

P. p. 145,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	154,76	154,90	154,90	155,37	155,59	155,80	155,80
Rzędna dna kanału	153,11	153,32	153,37	153,60	153,73	153,80	153,87
Zagłębienie dna kanału [m]	1,65	1,58	1,53	1,77	1,86	2,00	1,93
Odległości [m]		9,6	9,1	26,0	25,9	14,0	14,0
Średnice, materiał	PVC-U, SDR34 200×5,9						
Spadek		2,2 %				0,5 %	0,5 %
Długość trasy [m]	0,0	9,6	18,7	44,7	70,6	84,6	98,6

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D3


OL1

D4

Wd1

DRENAŻ MIEJSCOWY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DRENAŻU MIEJSCOWEGO

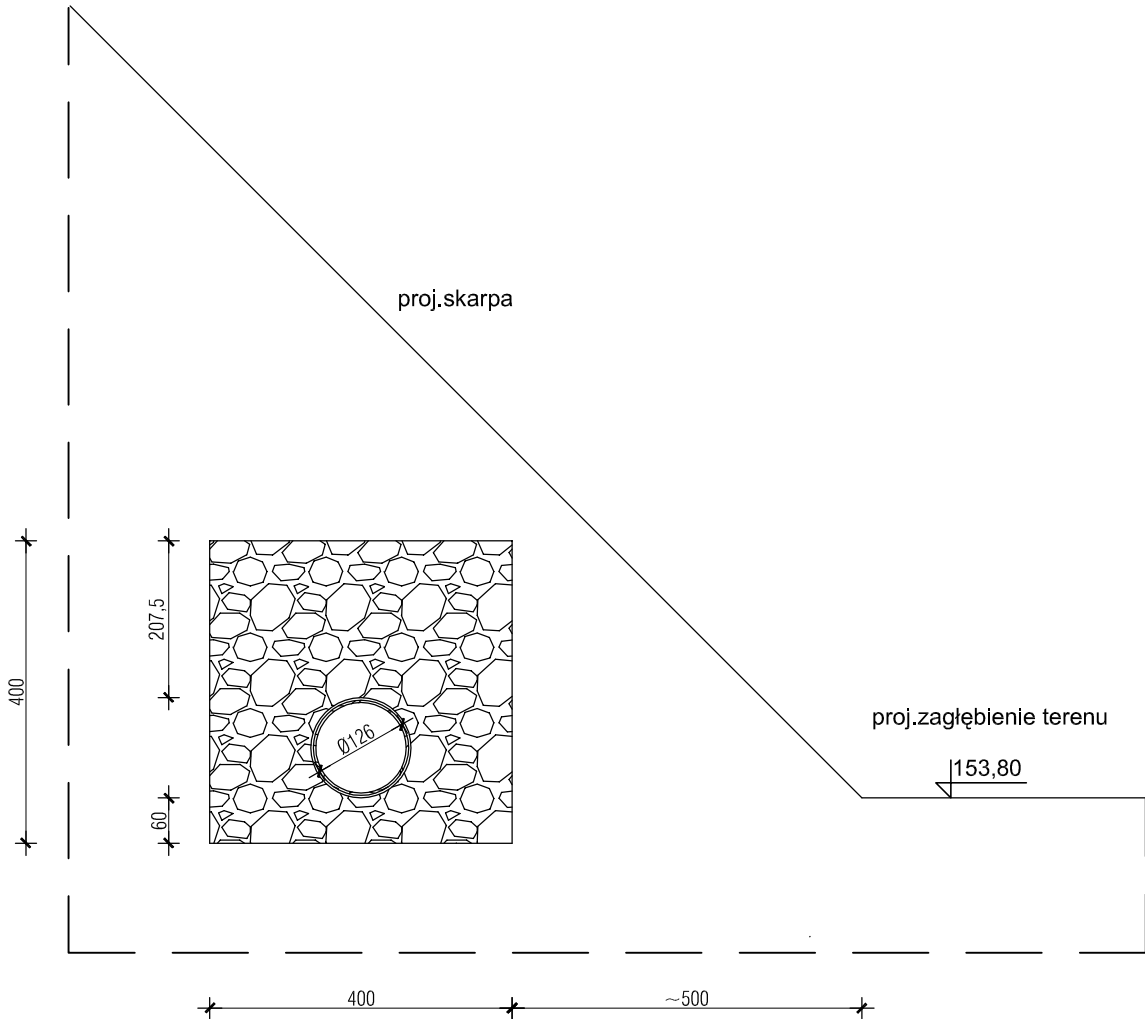

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					
OBIEKT:	BUDYNEK KOMUNALNY 33-rodzinny	SKALA:	1:500/100		
ADRES:	BISKUPIEC, DZ. NR718; 43/37; 43/38 OBR.3	BRANŻA:	SANITARNA		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	DATA:	03.2017		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Barbara Otulak Specj.instałacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododagawych i kanalizacyjnych	UPRAWNIENIA	W/AM/0126 /POOS/06	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3880/S
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Stasiński	-			NR. RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Kondratowicz Specj.instałacji i urządzeń sanitarnych	132/69/OL			S-4