




W2

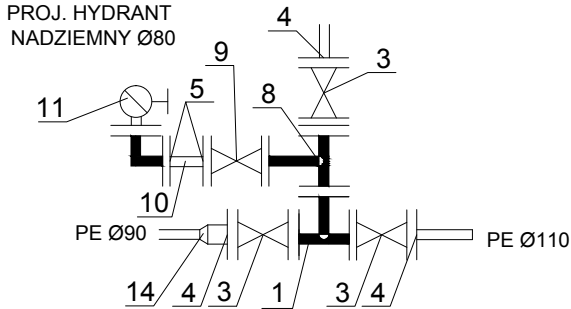


W3

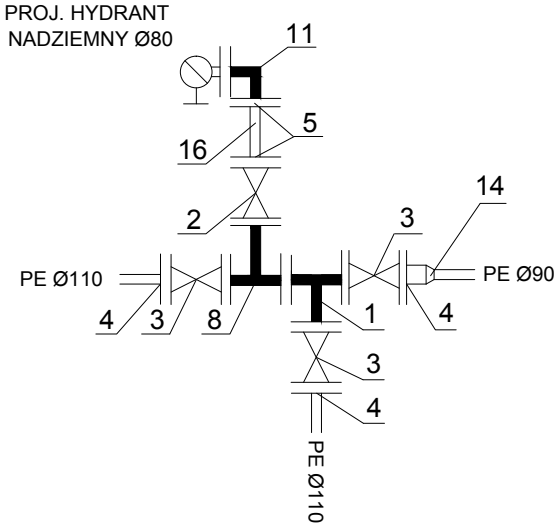


W4

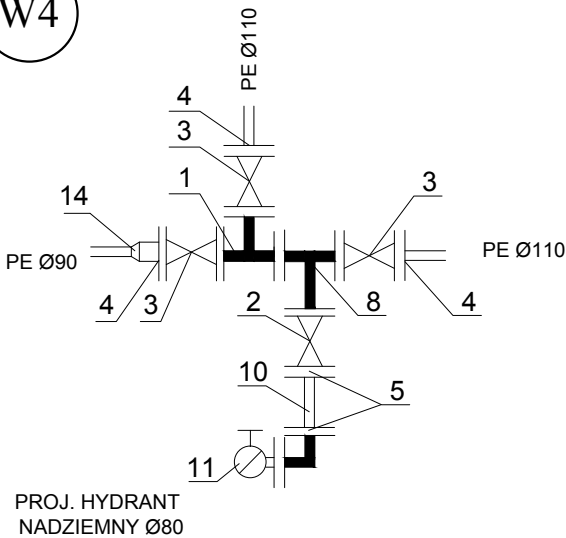


W5

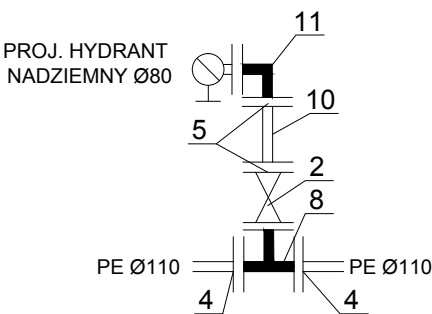


W6

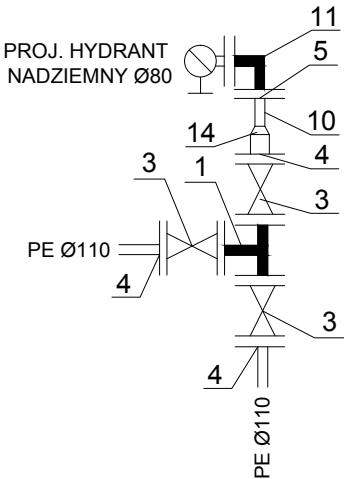

W7

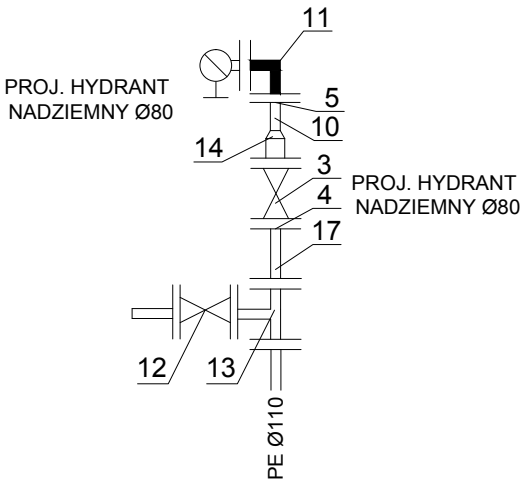

W8

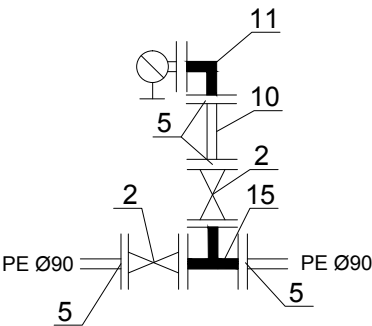

Oznaczenie	Nr.	Nazwa kształtki/armatury
	1.	Trójnik kołnierzowy żeliwny 90° Ø100x100x100 mm
	2.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 mm
	3.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 mm
	4.	Połączenie kołnierzowe do rur PE DN110
	5.	Połączenie kołnierzowe do rur PE DN90
	6.	Kolano elektrooporowe PE DN110
	7.	Blok oporowy
	8.	Trójnik kołnierzowy żeliwny 90° Ø80x100x100 mm
	9.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 mm
	10.	Rura PEØ90 L=1,0 m
	11.	Hydrant żeliwny nadziemny ze stopką DN 80
	12.	Zasuwa PE DN40 mm
	13.	Nawiertka wodociągowa do rur PE 90/40
	14.	Mufa redukcyjna PE DN 110/90
	15.	Trójnik kołnierzowy żeliwny 90° Ø80x80x80 mm
	16.	Rura PEØ90 L=6,0 m
	17.	Rura PEØ90 L=4,0 m

UWAGA:

Pod zasuwami i stopami hydrantowymi należy wykonać bloki oporowe wg. rys. nr 14.

Schemat węzła W1 - rys. nr 13.

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Objekt: Budowa sieci wodociągowej dla m. Botowo gm.Biskupiec			Skala
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant br. sanit. :	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		30.10.2014
Projektant :			Nr arch.
As. Projektanta:	Weronika Wiśniewska		11/14
Sprawdzający br. sanit. :	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys. Węzły sieci wodociągowej-schemat			Nr rys. 12