

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26

Tel./fax 089 715 30 10

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000195950

NIP 739-010-23-37

Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
WPLYNĘŁO	
Dnia	2014 -02- 12
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz. 2558	Podpis

Biskupiec 12-02-2014r.

Urząd Miejski
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Dotyczy wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej istniejących budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Pierwój gmina Biskupiec Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu podaje treść warunków technicznych:

1. Zaprojektować sieć wodociagową o średnicy minimalnej 90mm. Projektowany wodociąg należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 mm położonej na działce nr.42/1 lub do wodociągu PCV 110mm położonego na działce nr 212/16 w Kamionce.
2. Projektowany wodociąg włączyć przy użyciu trójnika, w miejscu włączenia zamontować zasuwę.
3. Zaprojektować nowe przyłącza wodociągowe dla każdego segmentu budynku czterorodzinnego i budynku jednorodzinnego.
4. Dla celów p-poż zaprojektować hydranty p-poż nadziemne. Hydranty wyposażać w zasuwy odcinające.
5. Na zasuwach montować klucze teleskopowe oraz skrzynki żeliwne o średnicy otworu 15cm.
6. Przyłącza wodociągowe włączyć do sieci za pomocą nawiertki NWZ.
7. Wodomierz zamontować w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników naszego przedsiębiorstwa. Przed wodomierzem montować zawory grzybkowe.
8. Gotowy projekt sieci-przyłącza należy uzgodnić pisemnie w biurze naszej spółki. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie.
9. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową przyłącza wodociągowego powiadomić do PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót.
10. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat.
11. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014.....

DYREKTOR
PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu
mgr inż. Marek Świątek

BURMISTRZ BISKUPCA
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie

ZBI.7331.65.14

Biskupiec, 30 września 2014 r.

Decyzja Nr 10/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2014 r. Pana Zenona Przewoźnego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” sp. z o.o. występującego w imieniu Gminy Biskupiec

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej na trasie Kamionka-Pierwój, gmina Biskupiec na działkach nr 42/1, 124, 254/3, 25/2, 25/1, 24/2, 24/4, 24/3, 23/2, 23/1, 45, 318, 114, 11, 5/4, 5/5, 5/34, 5/18 i 5/17 położonych w obrębie KAMIONKA, gmina Biskupiec

dla której inwestorem jest Gmina Biskupiec

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej na trasie Kamionka-Pierwój, gmina Biskupiec na działkach nr 42/1, 124, 254/3, 25/2, 25/1, 24/2, 24/4, 24/3, 23/2, 23/1, 45, 318, 114, 11, 5/4, 5/5, 5/34, 5/18 i 5/17 położonych w obrębie KAMIONKA, gmina Biskupiec.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych

- 1) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) Dokumentację techniczną opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z oznaczeniem granic nieruchomości;
 - b) Przebieg projektowanej sieci wymaga uzyskania zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać;
 - c) Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy projektowanej sieci w celu ominięcia utrudnień terenowych lub zachowania istniejącego drzewostanu.
 - d) Projektować zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
- 2) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Nie ustala się.
- 3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
Przedmiotowa inwestycja planowana jest w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Jeziora Sorkwické” oraz w obszarze Natura 2000. Inwestycję należy projektować przestrzegając zasad gospodarowania na tym terenie zgodnie z przepisami właściwymi.
- 4) Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
Obsługa komunikacyjna terenu: istniejącymi drogami publicznymi.
- 5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) Zaopatrzenie w wodę – budowa sieci wodociągowej;

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do decyzji, którą otrzymuje inwestor oraz w aktach sprawy znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

Pozostałe warunki

- 1) Projektowanie zlecić uprawnionej jednostce.
- 2) Projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentację techniczną należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie.
- 4) Dokumentację techniczną złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

stwierdzam
Grażyna Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014.....

Uzasadnienie decyzji

Teren przedmiotowej inwestycji:

- nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych pozwalają na ustalenie, że realizacja planowanej inwestycji w sposób określony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb interesu publicznego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Od niniejszej decyzji służy stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. BURMISTRZA

mgr *Kamil Kozłowski*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROXIMA sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
- 2) wg. rozdzielnika
- 3) a/a

Do wiadomości:


- 1) Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
- 2) Wojewoda Warmińsko-Mazurski
10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.**
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014.....

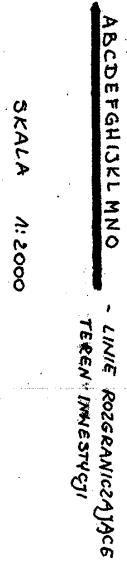

Niniejszy załącznik Nr..... stanowi integralną część postanowienia/decyzji z dnia.....

Nr 10/14 BUMISTRZA BISKUPCA

30.08.2014 r. znak 281.7331.65.14

mgr Kamil Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3.
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Chodzież, dnia 21.11.2015

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w OLSZTYNIE
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30
PSD.Tech.71/P/D.580.2014.I.W.1636.

Olsztyn, 26.08.2014 r.

DECYZJA Nr 97/LS/2014

Na podstawie art. 39 ust 3 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz uchwały Nr 10/1/2011r. Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego uzgodnienia lokalizacji wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1636 N, działka nr 318 obręb 8 Kamionka, gmina Biskupiec.

Wniosek złożył Pan Zenon Przewoźny Prezes Zarządu w imieniu PROXIMA Sp. z o.o. Ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, działając w imieniu inwestora, tj. Gminy Biskupiec.

ZEZWALAM

na lokalizację wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1636 N, działka nr 318 obręb 8 Kamionka, gmina Biskupiec, zgodnie z załącznikiem graficznym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Przejście poprzeczne wodociągiem w pasie drogowym drogi powiatowej należy zlokalizować na głębokości minimum 1,50m od nawierzchni drogi i minimum 1,50m od dna rowu, prostopadle do osi drogi, metodą bezwykopową w rurze osłonowej.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony

POUCZENIE

1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi
2. W trakcie wykonywania prac związanych z umieszczeniem urządzenia obcego zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w pasie drogowym drogi powiatowej.
3. Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem urządzenia obcego niezwiązanego z infrastrukturą drogową należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego.

W oparciu o złożony wniosek zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostaną naliczone opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu.

Do wniosku należy dodać załączniki wymagane zgodnie z § 1 pkt. 3, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
5. Budowa projektowanego urządzenia obcego nie może naruszać prawa własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam


Gert Szymczak

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764 910-42-84

Chodzież, dnia 21.11.2014

6. Niniejsza decyzja wygasa po upływie 2 lat od daty jej wydania w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenie nie zostanie wybudowane.
7. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
- a. uzyskania w zależności od wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
 - b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
8. Od niniejszego decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDCA POWIATU
DYREKTOR

mgr inż.  Dyrektor

Otrzymałem.....

Olsztyn, dnia

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. aa



Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 89 535 66 39

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84


Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

 Gerarda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014

W Y S Ł A N O

dnia: 2014-08-27

L.dz. 1479 210 

- Granice aktualizacji mapy
 ————— Projektowana sieć wodociągowa
 Nr geodezyjne działek
 T^w Trójnik włączeniowy
 T Trójnik na sieci
 t Załamanie na trasie sieci
 Z Zasuwy na sieci
 Hp Hydranty nadziemne
 Sw Studnie wodomierzowe

Przedsiębiorstwo: Wodociągów i Kanalizacji
 Spółka z o.o. w Biskupcu
 11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 15

Uzgodnienia nr
 Z dnia 08.10.2014
 Obyekt: Projekt sieci
 wodociągowej
 miejscowości: Pierwójkamionka
 gm. Biskupiec

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
 skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
 NIP 764-010-42-84


DYREKTOR
 PWK Sp. z o.o. w Biskupcu
 mgr inż. Marek Świątek

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014

mgr inż. **TOMASZ PRZEWOŻNY**
 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanali
 WKP/0149/PWOS/04

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwójkamionka gm. Biskupiec		Skala 1:1000	
imię i nazwisko		Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		06.10.2014
As.projektanta:			Nr arch. 09/14
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 1

----	Granice aktualizacji mapy
=====	Projektowana sieć wodociągowa
○	Nr geodezyjne działek
T ^w	Trójnik włączeniowy
T	Trójnik na sieci
t	Załamanie na trasie sieci
Z	Zasuwy na sieci
Hp	Hydranty nadziemne
Sw	Studnie wodomierzowe
G ●	Miejsce wykonania otworu geologicznego

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.**
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Biskupcu**
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 20

Uzgodnienia nr.....
Z dnia 20.10.2014
Objekt: Projekt sieci
Nadopięcioletni
reljascowosc: Kamionka Pierwój
gmina: Biskupiec
bez uwag

DYREKTOR
PWK Sp. z o.o. w Biskupcu
mgr inż. Marek Świątek

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka gm. Biskupiec			Skala 1:1000
imię i nazwisko		Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		15.10.2014
As.projektanta:			Nr arch.
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		09/14
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys. Projekt zagospodarowania terenu			Nr rys. 1

Ausstellungsleiter: Włodzisław W. i Ewa B.
 Spółka z o.o. w Białymostku
 W/1-130, Białystok, ul. Czerwonego 26
 Urządzenie nr
 Z dnia 20.10.2014
 Odbiór: Piotr Sienkiewicz
 Maciej Pęga 29 (Pieniążki)
 Michałowski (Pieniążki)
 gmina
 Księga wieczysta: 141/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1

DYREKTOR
K Sp. z o.o. w Białymostku

- not in: *Mirek Swiatek*

Chodzież, dnia 21.11.2019

PRACOWNIA PROJEKTOWA

**Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka
gm. Biskupiec**


00/50

15.10.2014


Nr arch.

09/14

Nir Iyus

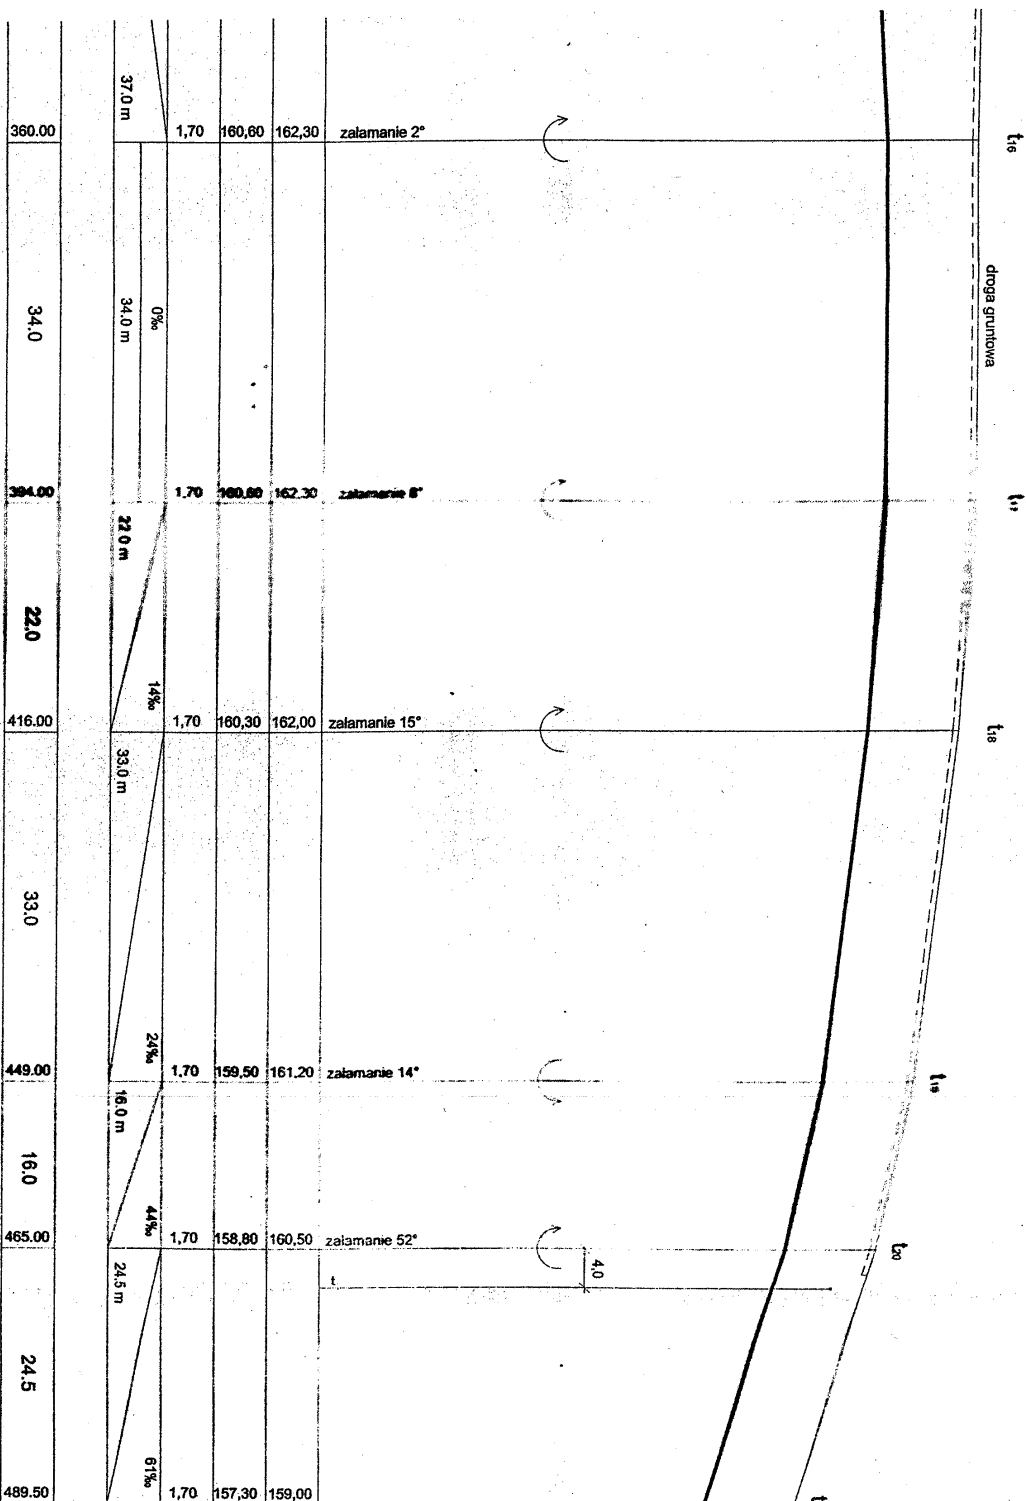

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PIERWÓJ - KAMIONKA GM. BISKUPIEC

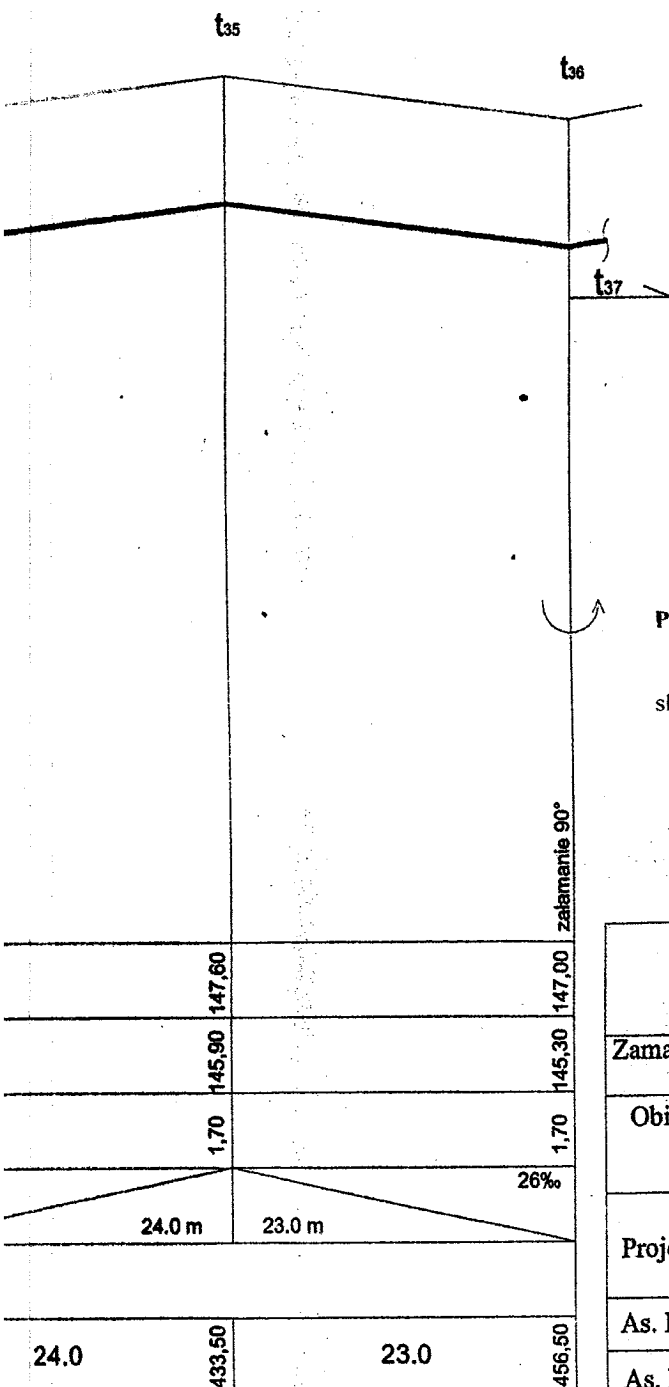

OZNACZENIA:

- T - TRÓJNIK NA SIECI
t - ZAŁAMANIE NA SIECI
Hp - HYDRANT P.P.
z - ZASUWA NA SIECI
Sw - STUDNIA WODOKRĘTOWA

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.
w Chodzieży
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka
gm. Biskupiec

Skala
1:100/500

Projektant:	imię i nazwisko	Podpis	Data
	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		15.10.2014
As. Projektanta:			Nr arch.
As. Projektanta:	Weronika Wiśniewska		09/14
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Profil podłużny		Nr rys. 3

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 pl. Bema 5
 10-516 Olsztyn
 tel. 89 521 05 39

GGN-ZUD.6630.1118.2014

ODPIS
PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 1118.2014

Przedmiot uzgodnienia: sieć wodociągowa z przyłączami (6 szt.)

Lokalizacja obiektu: gm. Biskupiec, KAMIONKA dz.: 42/1, 124, 254/3,
 25/2, 25/1, 24/2, 24/4, 24/3, 23/2, 23/1, 45, 318, 114, 11, 5/4,
 5/5, 5/34, 5/18, 5/17;

Wnioskodawca: Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 "PROXIMA" Spółka z o.o. Pracownia Projektowa
 Młyńska 3
 64-800 CHODZIEŻ

Inwestor: Gmina Biskupiec
 Niepodległości 2
 11-300 BISKUPIEC

Na podstawie art. 28b ust. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: **2014-10-21**

~~1.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag *~~

~~2.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*~~

~~3.nie uzgodnili lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *~~

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
- 2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- 3.Uwagi ORANGE Polska
- 4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddział w Olsztynie

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
 skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
 NIP 764-010-42-84

Przewodniczący narady koordynacyjnej
 z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej

Załącznik nr 1

ODPIS

sygn. GGN-ZUD.6630.1118.2014 z dnia 21-10-2014

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Lp.	Nazwa Instytucji / Podmiotu	Stanowisko uczestnika	Imię, Nazwisko Podpis
1	ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	uwagi-załącznik	Jacek Zieliński podpis na oryginale
2	Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	załącznik	Marek Iliuczonek podpis na oryginale
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie	bez uwag	Elżbieta Chrostek podpis na oryginale
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Biskupcu	wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi	Marek Świątek podpis na oryginale
5	Urząd Miejski w Biskupcu	bez uwag	Marek Kowalski podpis na oryginale
6	Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	bez uwag	Anna Olkowska podpis na oryginale
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	bez uwag	Elżbieta Wiśniewska podpis na oryginale
8	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	uzgodnić lokalizację sieci w pasie drogowym	Wojciech Fabisiak podpis na oryginale

Uwagi:

up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Kęgulska
Zawodniczący Zespołu Uzgodniania
Dokumentacji Projektowej

Przedsiębiorstwo
Produkccyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47; tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

-----	Granice aktualizacji mapy
————	Projektowana sieć wodociągowa
	Nr geodezyjne działek
T ^w	Trójnik włączeniowy
T	Trójnik na sieci
t	Załamanie na trasie sieci
Z	Zasuwy na sieci
Hp	Hydranty nadziemne
Sw	Studnie wodomierzowe

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka gm. Biskupiec			Skala 1:1000
imię i nazwisko		Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		06.10.2014
As.projektanta:		/	Nr arch.
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		09/14
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 1

mgr inż. **TOMASZ PRZEWOŹNY**
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.

WKP/0149/PWOS/04

stwierdzam

Gert Szymczak

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Chodzież, dnia 21.11.2014

2014-10-13

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pieniężnego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokołu z posiedzenia
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
z dnia 21.10.2014

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika ORANGE Polska.

J. Zieliński
podpis na oryginale

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Starosta Olsztyński
Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Załącznik do protokołu nr 1118.2014

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ODPIS

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dnia 21.10.2014 roku

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Szczytnie. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
 - Termin wykonania prac,
 - Nazwę firmy prowadzącej prace,
 - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28, pok. 26 (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84**

Marek Iliuczonek

podpis na oryginale

M. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogalska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

BURMISTRZ BISKUPCA
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie

Nasz znak :
ZBI.7225.2.68.2014

Data :
Biskupiec, dnia 2014-11-17

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust.3, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267, po rozpatrzeniu wniosku **złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe „PROXIMA”, 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3** z dnia 05.11. 2014r (data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego), dotyczącego lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych stanowiących działki Nr 124, 114, 5/5 i 5/34, obr.8 Kamionka, Gm. Biskupiec obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieć wodociągowa, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

z e z w a l a m

na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych stanowiących działki Nr 124, 114, 5/5 i 5/34, obr.8 Kamionka, Gm. Biskupiec obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieć wodociągowa, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Inwestor i odpowiednio Wykonawca jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Uwaga: Warunkiem uzyskania zezwolenia o którym mowa w pkt 2 i prowadzenia robót jest ich właściwe zabezpieczenie a w przypadku kiedy roboty wpływały będą na ruch drogowy co spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu – zajmujący pas drogowy winien opracować projekt organizacji ruchu na czas robót, zaopiniować go w tut. Urzędzie i zatwierdzić w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie

Uzasadnienie

Na podstawie art.107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony, odstępuje się od uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA”, 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

Sporządził:
mgr Marek Kowalski
tel. 89 715-01-36



Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

z up. BURMISTRZA

mgr Kamil Kozłowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PROXIMA» sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
akt. pocz. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 76 910-42-84

Chodzież dnia 24.11.2014

Oznaczenia:

----	Granice aktualizacji mapy
—	Projektowana sieć wodociągowa
	Nr geodezyjne działek
T ^w	Trójkąt włączeniowy
T	Trójkąt na sieci
t	Załamanie na trasie sieci
Z	Zasuwy na sieci
Hp	Hydranty nadziemne
Sw	Studnie wodomierzowe
G ○	Miejsce wykonania otworu geologicznego

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka gm. Biskupiec			Skala 1:1000
imię i nazwisko		Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		15.10.2014
As.projektanta:			Nr arch. 09/14
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 1

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014.....

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w OLSZTYNIE
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NIP: 739 30 48 602, tel. 089 535 66 30
PSD.Tech.711/P.913.2014.I.W.1636.

Olsztyn, dnia 21.11.2014 r.

POSTANOWIENIE Nr 34/97-14/2014

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz uchwały Nr 165/3/2010 r. Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu, wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego uzgodnienia projektu budowlanego wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1636 N, działka nr 318 obręb 8 Kamionka, gmina Biskupiec który złożył Pan Zenon Przewoźny Prezes Zarządu w imieniu PROXIMA Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, działając w imieniu inwestora, tj. Gminy Biskupiec.

Postanawiam

Uzgodnić projekt budowlany wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1636 N, działka nr 318 obręb 8 Kamionka, gmina Biskupiec zgodnie z Projektem Budowlanym, który jest załącznikiem i integralną częścią niniejszego postanowienia.

Pouczenie

1. Uzgodnienie projektu wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym.
2. W trakcie wykonywania prac zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi.
3. Projekt został wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Nr 97/LS/2014 z dnia 26.08.2014 r.
4. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty uprawomocnienia się.
5. **Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.**

DYREKTOR

PIECZĘTOWNY DYREKTOR PSD OLSZTYN

Otrzymałem

Olsztyn, dnia

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 734 410 42 84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerarda Szymczak

Chodzież, dnia 21.11.2014.....