
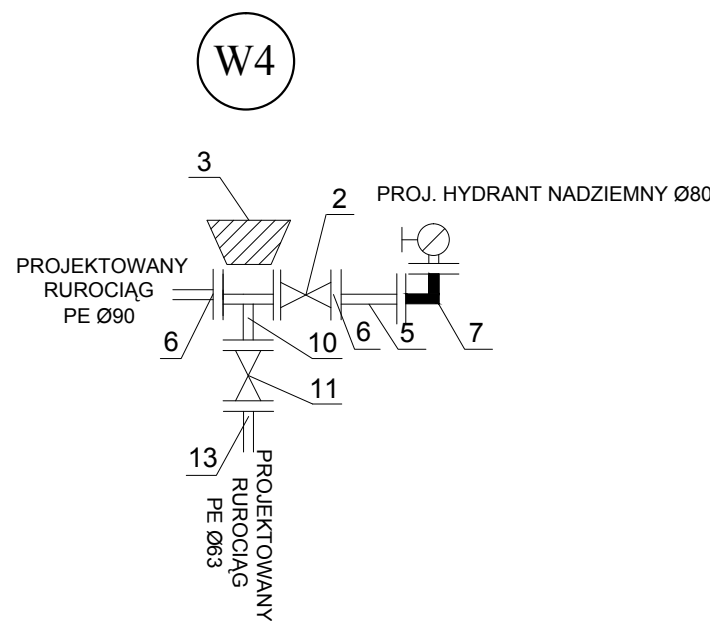
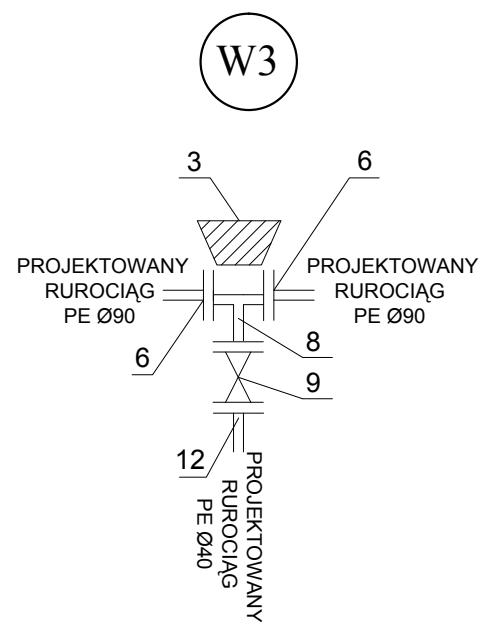
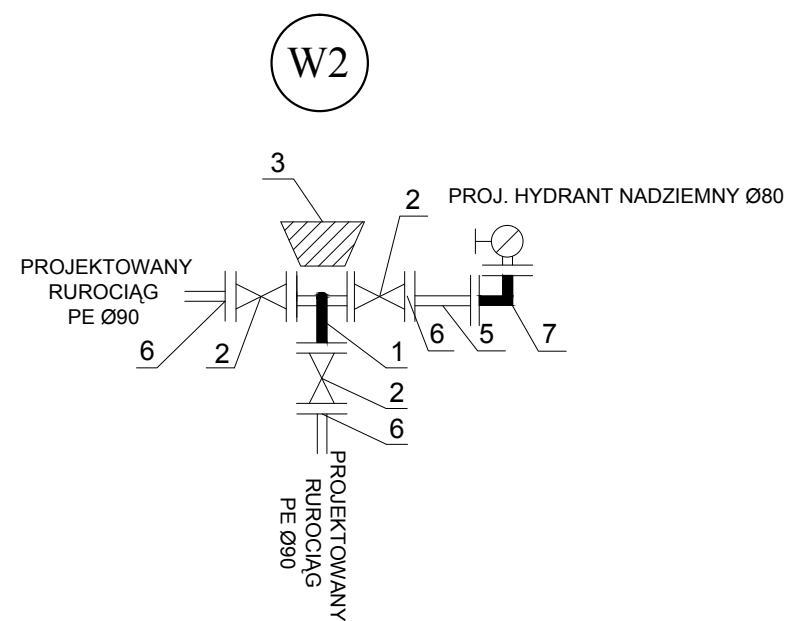


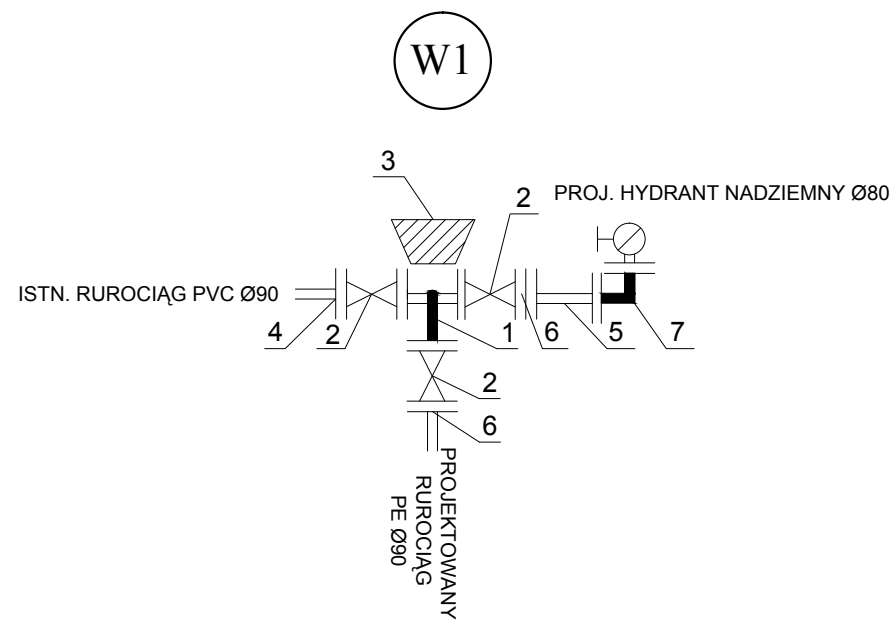

Oznaczenie	Nr.	Nazwa kształtki/armatury
	1.	Trójnik kołnierzowy żeliwny 90° Ø80x80x80 mm
	2.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80 mm
	3.	Blok oporowy
	4.	Połączenie kołnierzowe do rur PVC DN80
	5.	Rura PEØ90 L=1,0 m
	6.	Połączenie kołnierzowe do rur PE DN80
	7.	Kolano dwukołnierzowe ze stopką Ø 80 mm
	8.	Nawiertka wodociągowa do rur PE 90/40
	9.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN40 mm
	10.	Nawiertka wodociągowa do rur PE 90/63
	11.	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN50 mm
	12.	Połączenie kołnierzowe do rur PE DN40
	13.	Połączenie kołnierzowe do rur PE DN63

UWAGA:

Pod zasuwanami i stopami hydrantowymi należy wykonać bloki oporowe.

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej Pierwój-Kamionka gm. Biskupiec			Skala
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant br. sanit. :	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		04.11.2014
Projektant :			Nr arch.
As. Projektanta:	Weronika Wiśniewska		09/14
Sprawdzający br. sanit. :	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys. Węzły sieci wodociągowej-schemat			Nr rys. 6