



Szybkie wyłączenie

Układ TN-C-S

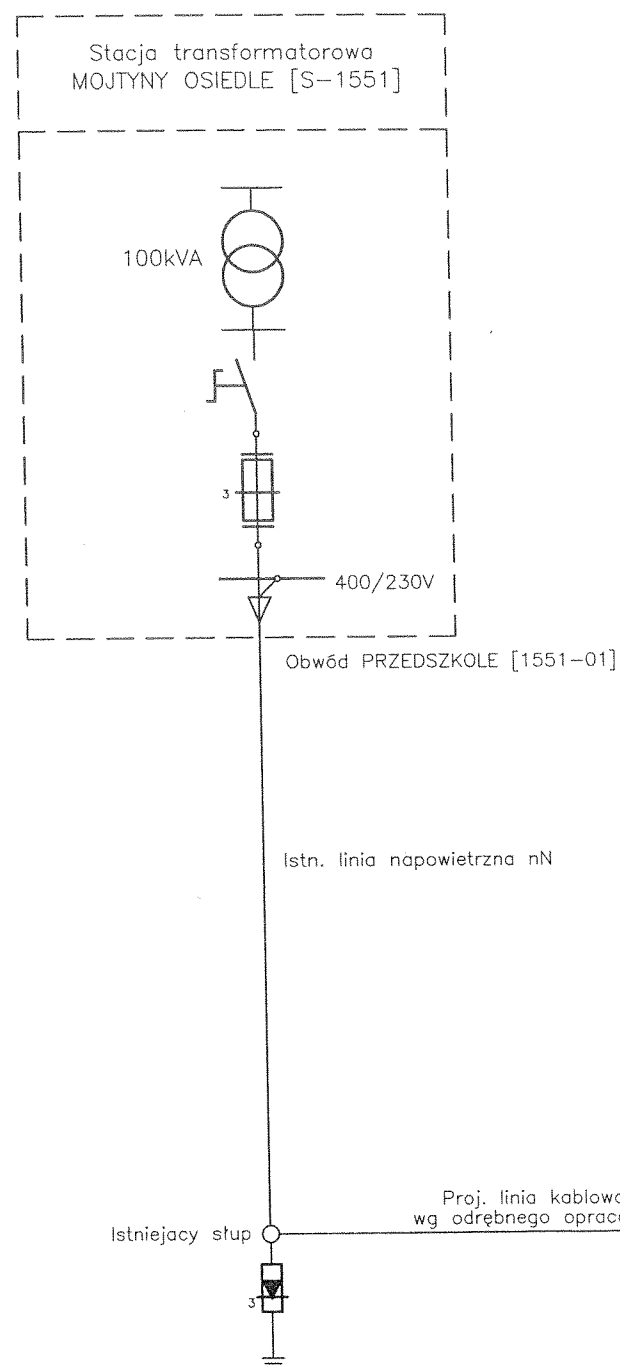

Zestaw przyłączeniowy ZP+P.poż

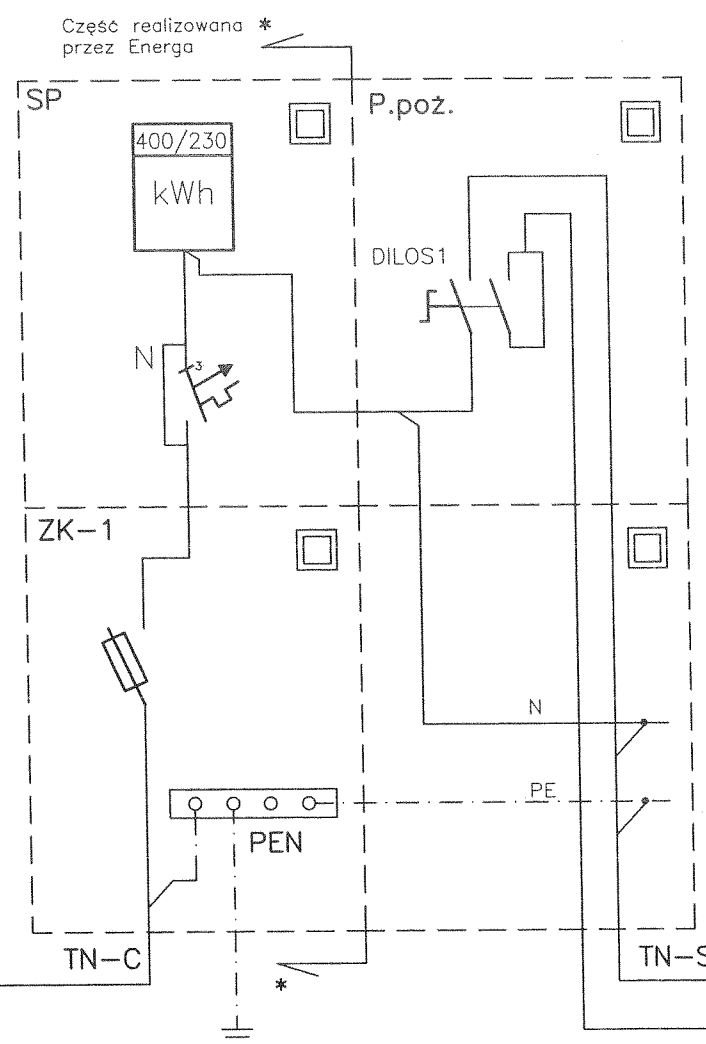


$P_{sz} = 11.5 \text{ kW}$
 $\cos \phi = 0.93$
 $I_{sz} = 17.85 \text{ A}$

* — część realizowana przez Energa

Agregat prądotwórczy

Model GBL 22
21.1 kVA, 16.8 kW,
30.5 A

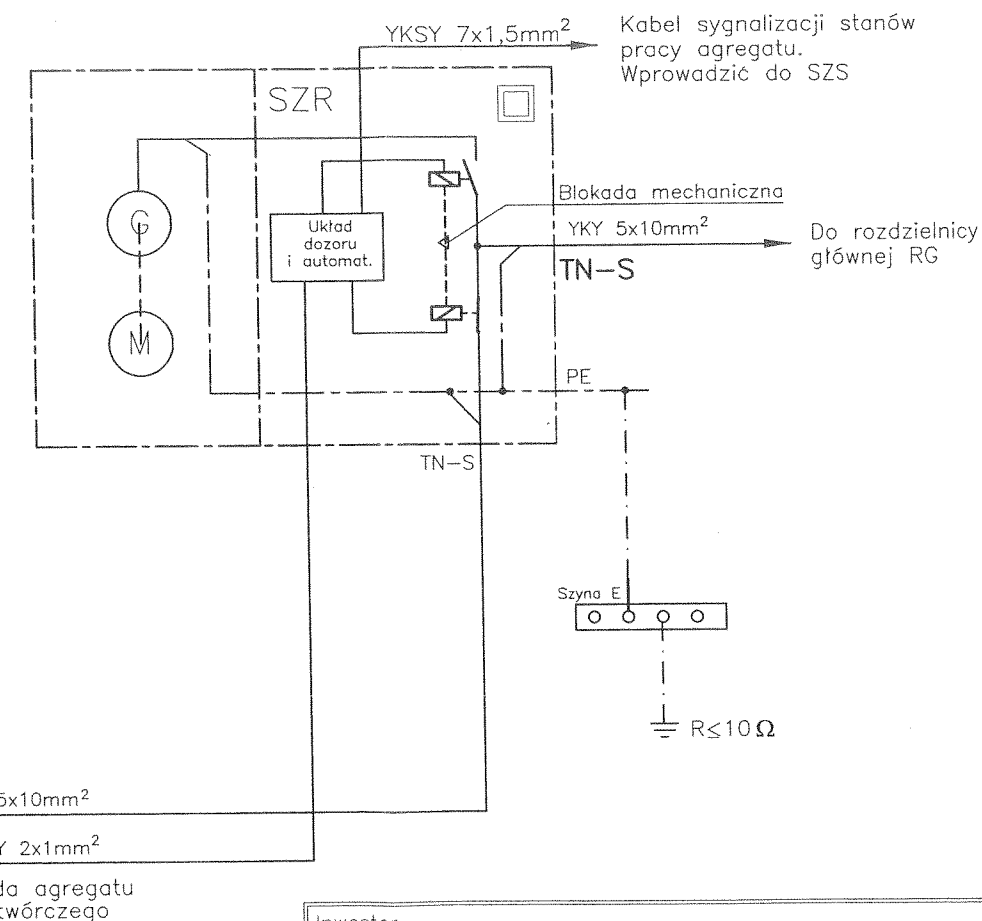

Inwestor GMINA BISKUPIEC, al.Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Wykonawca SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ul. Zawadzkiego 88/4, 71-246			
Inwestycja Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków Kamionka-Mojtyny			
Projektował inż Tomasz Więcek Upr nr MAP/0177/PWCE/07 w specjalności Instalacje i sieci elektryczne	Podpis 	Projektował Mgr inż Stanisław Pyzik Upr nr A-NB-7342/295/92 Upr nr WBPP-NB-8346/86/80 w specjalności Instalacje i sieci elektryczne	Podpis
Obiekt Oczyszczalnia ścieków W M. MOJTNY		Treść rys. Schemat układu zasilania	
Data Kwiecień 2010	Stadium Projekt Budowlano-Wykonawczy	Skala	Nr rys. 3.1 Ark. 1/2